


OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wpustów deszczowych i przykanalików ułożonych w ziemi na terenie dz. ew. nr 109 ,obr. 36, wykonanych z kręgów betonowych i tworzywa sztucznego – PVC w m. Wołomin gm. Wołomin w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni.
2. Na terenie działki znajdują się droga wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.
3. Projektuje się budowę części podziemnej przykanalików z rur PVC i wpustów z kręgów betonowych.
4. Powierzchnia zabudowy projektowanych przykanalików wynosi ok. 15,5 m².
5. Powyższa działka, na których projektowany jest obiekt budowlany – wpusty wraz z przykanalikami, nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji, teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
7. Planowana inwestycja budowy wpustów deszczowych i przykanalików nie jest przedsięwzięciem, która zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
8. Powyższa inwestycja przewiduje budowę wpustów deszczowych Ø 500 z kręgów bet. (16 szt.), oraz przykanalików Ø 200 PVC (16 szt.) na terenie działki gminnej

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

inż. ELŻBIETA BIELEŚ-NIETUPSKA
uprawniony projektant, inspektor nadzoru
kierownik budowy w zakresie sieci
instalacji sanitarnych bez ograniczeń
BŁ 144/97, BŁ 199/89, BŁ 143/94

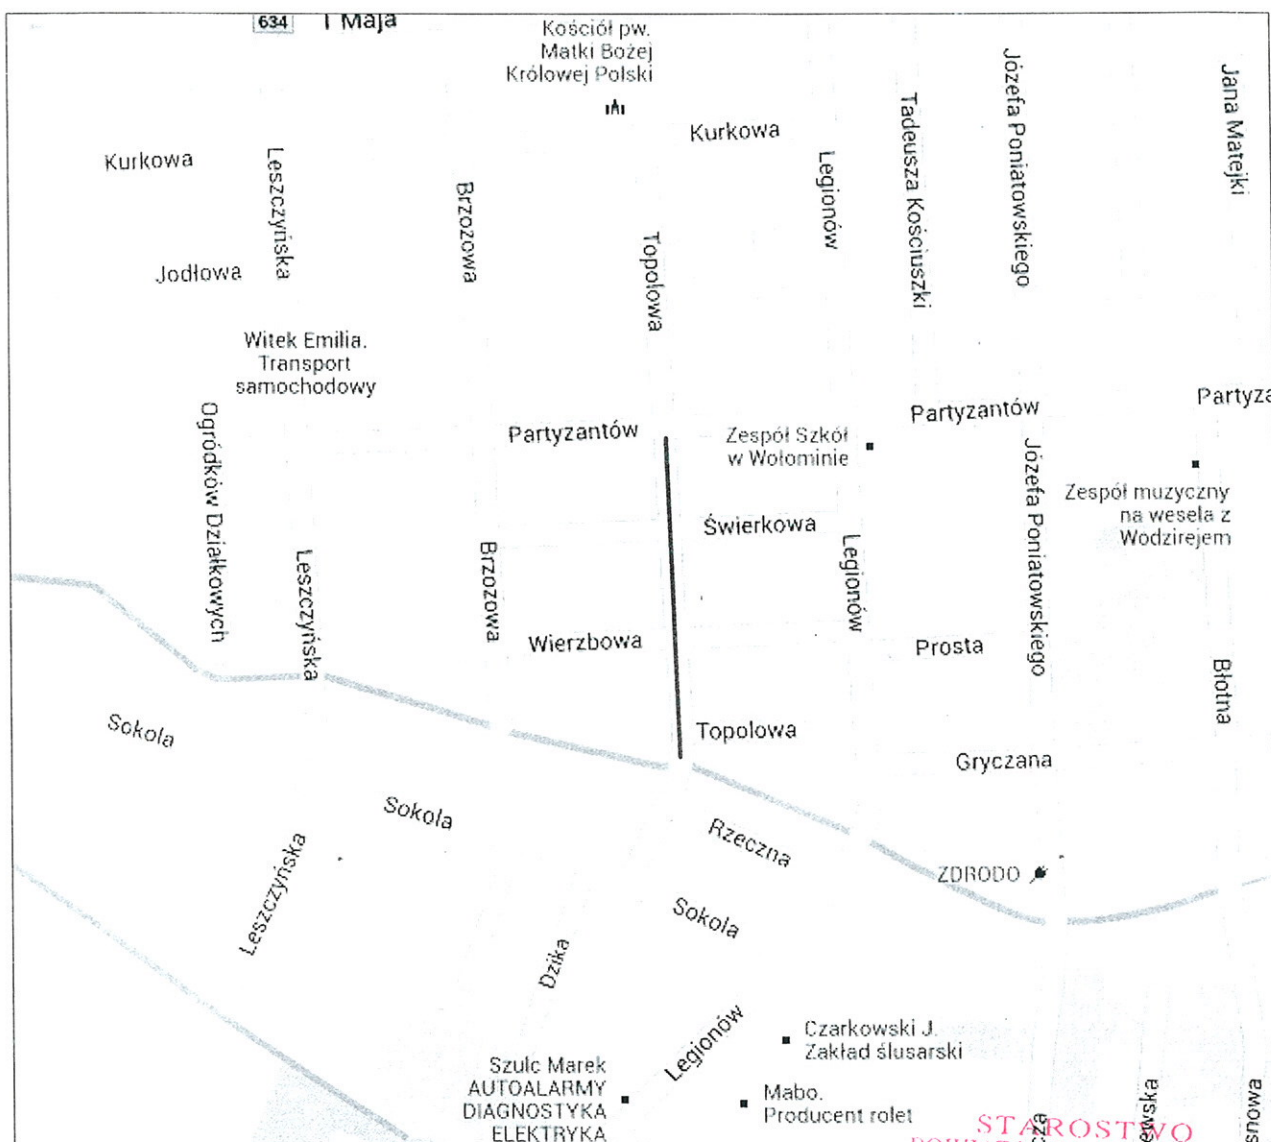

ORIENTACJA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 1
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 111


PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330

inż. ELŻBIETA BIELES-NIETUPSKA
uprawniony projektant, inspektor nadzoru


Podpis w zakresie sieci
instalacji sanitarnych bez ograniczeń
05-106/78, Bt 190/89, Bt 143/94
Projektant Instalacji Sanitarnych

Podpis: *Magdalena Kownacka*
mgr inż. Magdalena Kownacka
upr. bud. nr MAZ/0462/POOS/07

Gaz media 05-200 Wołomin ul. Piłsudskiego 4 tel./fax: (22) 787 66 71 biuro@gazmedia.pl	Projektowała: Elżbieta Krystyna Bieleś-Nietupska upr. bud. nr B/106/78	Przedmiot opracowania: ORIENTACJA	PROJEKT BUDOWLANY
	Sprawdziła: Magdalena Kownacka upr. bud. nr MAZ/0462/POOS/07		Opracował: Łukasz Koziół
Adres obiektu: Wołomin, ul. Topolowa dz. 109 obr. 36		Nr rys. 1	
Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1		Data: 21.06.2013	



SPOSÓB UŁOŻENIA RUR PCV W WYKOPIE I ZASYPKI

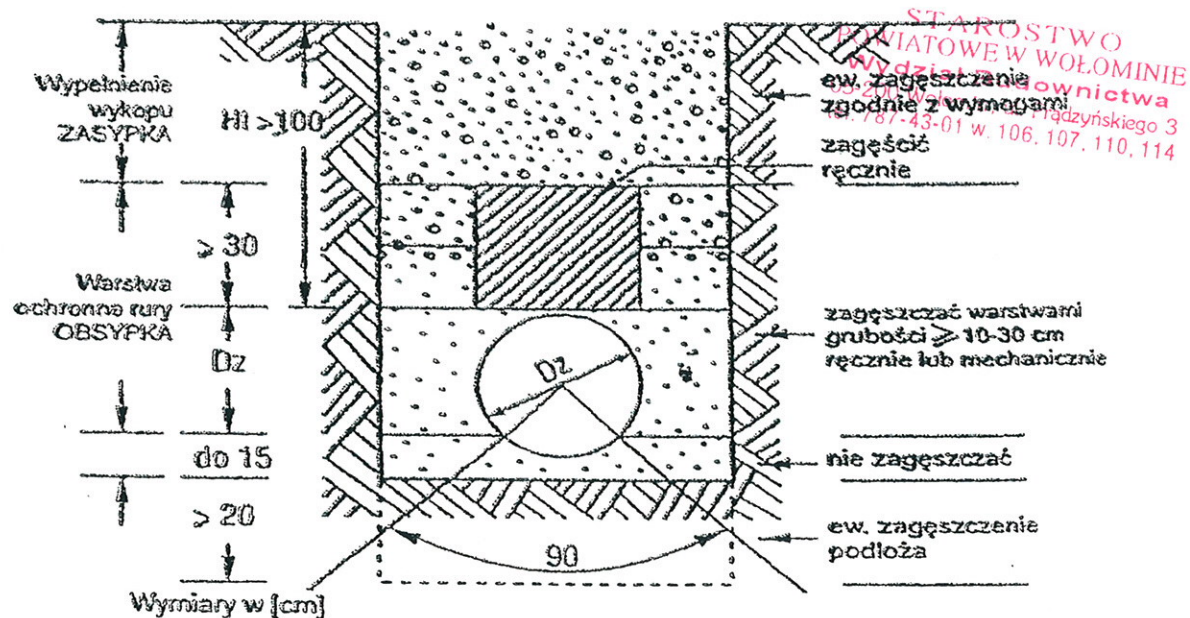

inż. ELŻBIETA BIELEŚ-NIETUPSKA
uprawniony projektant, inspektor nadzoru
kierownik budowy w zakresie sieci
instalacji sanitarnych bez ograniczeń
BŁ 106/78, BŁ 190/89, BŁ 143/94

Wołomin, dnia 11 stycznia 2013r

MZDiZ.7230.24.2013.JS

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

dot.: lokalizacji wpustów deszczowych

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 20 listopada 2012r. **wyrażam zgodę na lokalizację:**
wpustów ulicznych w ulicy **Topolowej** dz. nr ew.109 obr. 36 w Wołominie, na odcinku od ul. Partyzantów do wysokości dz. nr ew.181 obr. 36 w Wołominie.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z opinią wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 2012/2012 z dnia 29.10.2012r.



DYREKTOR
Marcin Gromek

