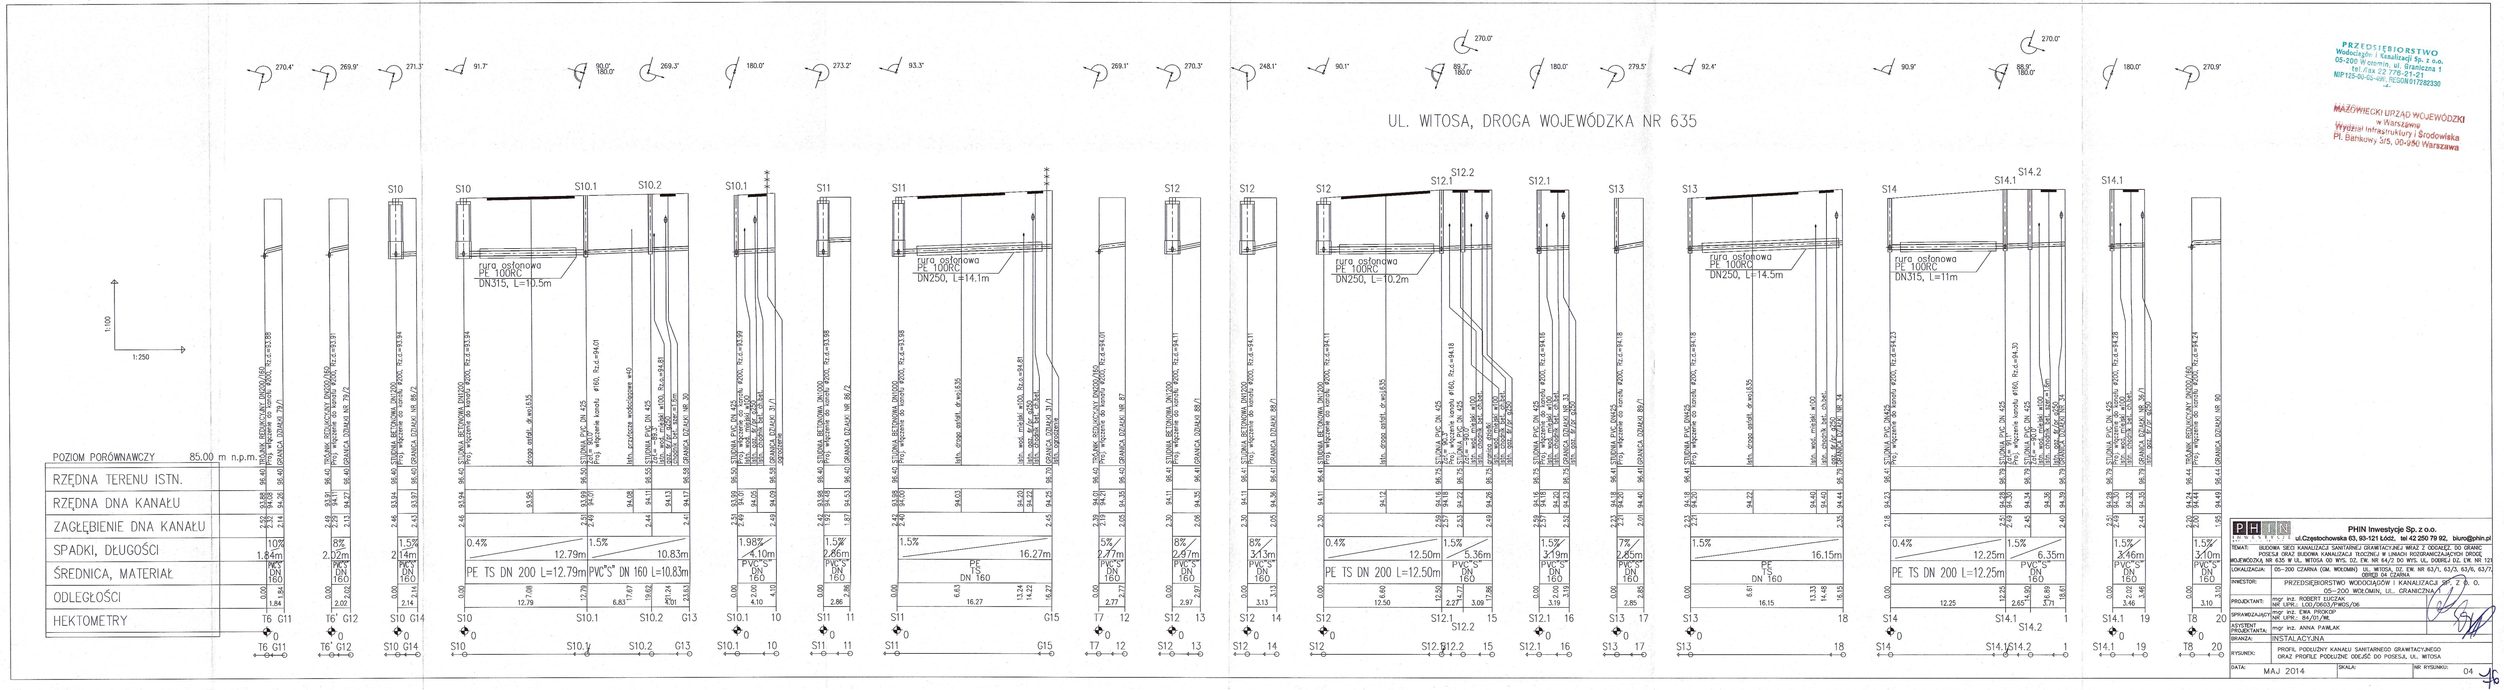
UL. WITOSA, DROGA WOJEWÓDZKA NR 635
POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:250
PE TS DN 200 L=12.79m
PVC"S" DN 160 L=10.83m
PE TS DN 200 L=12.50m
PE TS DN 200 L=12.25m
rura osłonowa PE 100RC DN315, L=10.5m
rura osłonowa PE 100RC DN250, L=14.1m
rura osłonowa PE 100RC DN250, L=10.2m
rura osłonowa PE 100RC DN250, L=14.5m
rura osłonowa PE 100RC DN315, L=11m
PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1 tel./fax 22 776-21-21 NIP 125-00-05-496, REGON 017282330
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul.Częstochowska 63, 93-121 Łódź, tel 42 230 79 92, biuro@phin.pl
TEMAT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ WRAZ Z ODCIĄŻEM DO GRUNTU POSESJI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W ŁRACH ROZBRANIA/ZACHOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 635 W UL. WITOSA DO WYS. DZ. EW. NR 64/2 DO WYS. UL. GORNEJ DZ. EW. NR 121
LOKALIZACJA: 05-200 CZARNA (GM. WOŁOMIN) UL. WITOSA, DZ. EW. NR 63/3, 63/5, 63/6, 63/7 GÓRNA OD CZARNA
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 05-200 WOŁOMIN, UL. GRANICZNA 1
PROJEKTANT: mgr inż. ROBERT ŁUCZAK NR UPR.: LOD/0603/PWOS/06
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. EWA PROCKP NR UPR.: 84/01/WL
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. ANNA PAWLAK
BRANŻA: INSTALACYJNA
RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO GRAWITACYJNEGO ORAZ PROFILE PODŁUŻNE ODJAZD DO POSESJI, UL. WITOSA
DATA: MAJ 2014
SKALA:
NR RYSUNKU: 04
76