


5-6
/5.1 3-4
1-2
/6.8 13-14
/13.2 13-14

/6.5 13-14
/6.6 13-14
/6.2 13-14
/13.1 13-14

/6.5 13-14 /11.3 21-22
/6.1 13-14
/13.0 13-14
/6.7 21-22

W przypadku braku zabezpieczenia termicznego należy zmostkować zaciski dla P10

BLOK STEROWANIA		Firma "BARTOSZ" s.j.		Przepomp. ścieków Czarna ul. Czarneckiego	
Sterowanie i sygnalizacja bloku pompy P1		ul. Sejneńska 7		=	
PN-IEC 60364		15-399 Białystok		+	
Kreślili: P. Kalisz.		tel. (0-85) 745-57-12, fax. 745-57-11		Nr. ref.	
Stan	Zmiana	Data	Nazw. Norma	Strona 6	
				z 13	
				Str. 6	

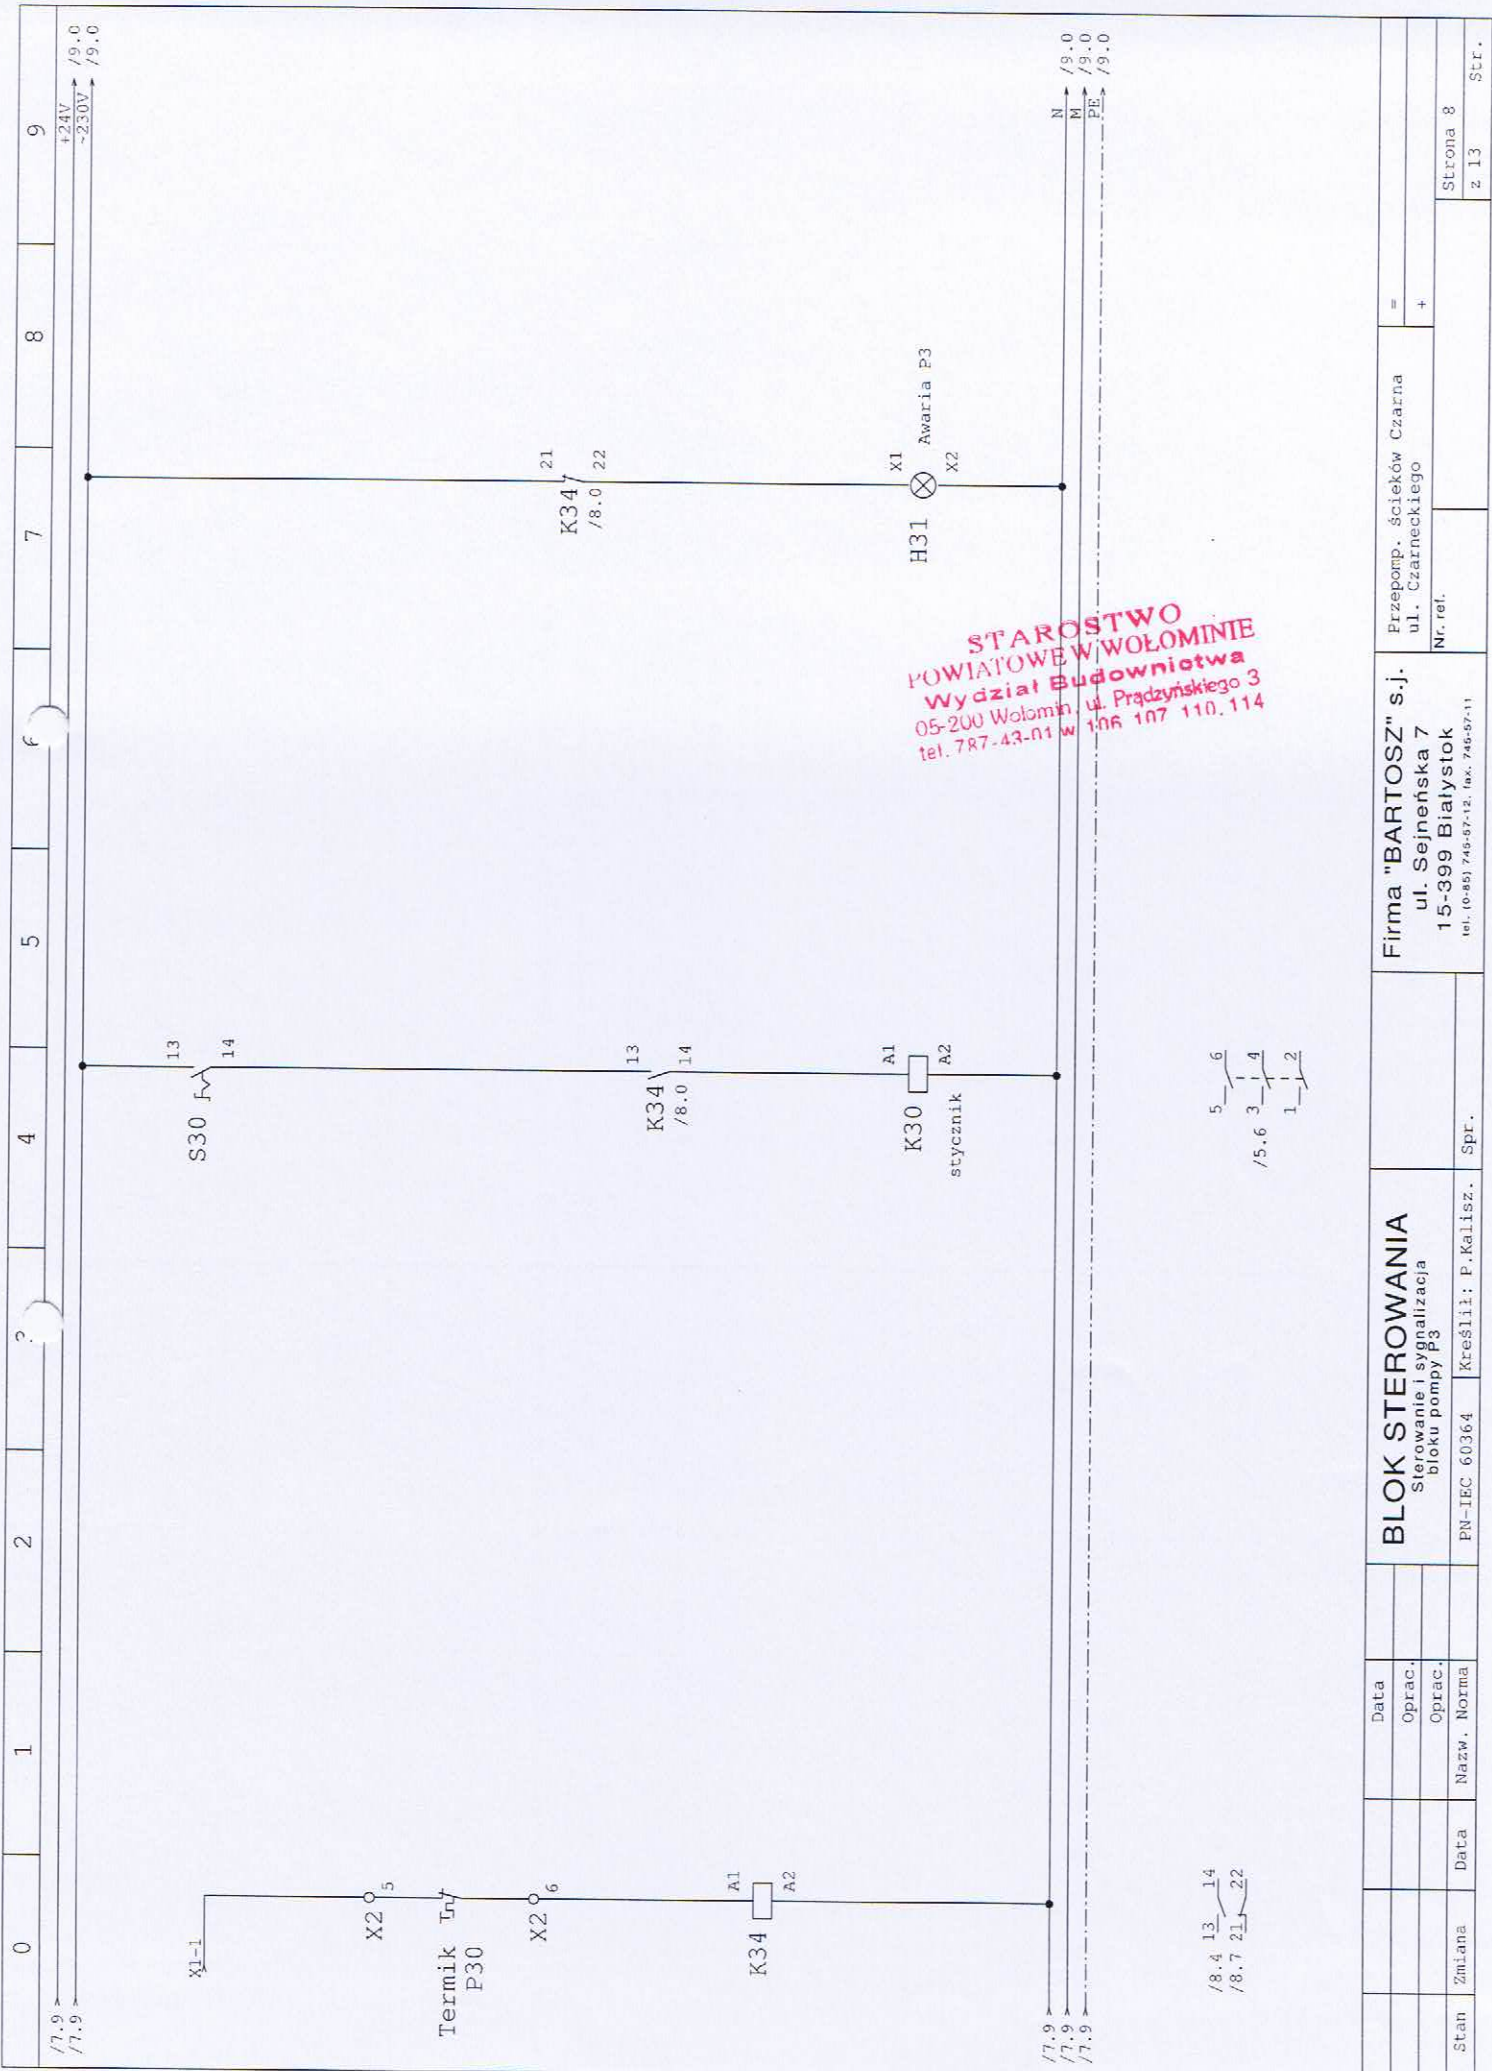

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądynińskiego 3
tel. 787-43-01 w 106 107 110.114

5-6
3-4
1-2
/5.6

8.4 13 14
8.7 21 22

Stan	Zmiana	Data	Nazw. Norma	BLOK STEROWANIA		Firma "BARTOSZ" s.j.		Przepomp. ścieków Czarna		Strona 8	
				Sterowanie i sygnalizacja bloku pompy P3		ul. Sejneńska 7		ul. Czarneckiego		z 13	
				PN-IEC 60364		15-399 Białystok		Nr. ref.		Str. 8	
				Kreślił: P. Kalisz.		tel. 10-85 745-57-12, fax 745-57-11				z 13	
				Spr.						Str.	

