



**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 1  
05-200 Wołomin**

**Przetarg nieograniczony na:**

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz  
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy  
Wołomin z podziałem na 5 zadań**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

**Nr DI/86/14**

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 40 stron.

Zatwierdził  
CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis

Wołomin, grudzień 2014

## Spis Treści

Informacje ogólne		3
Rozdział I	<b>Określenie przedmiotu zamówienia</b>	4
Rozdział II	<b>Termin realizacji</b>	4
Rozdział III	<b>Opis sposobu przygotowania Ofert</b>	4
Rozdział IV	<b>Zmiany lub wycofanie złożonej oferty</b>	5
Rozdział V	<b>Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami</b>	6
Rozdział VI	<b>Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.</b>	6
Rozdział VII	<b>Kryterium oceny Ofert</b>	6
Rozdział VIII	<b>Sposób obliczenia ceny Oferty</b>	7
Rozdział IX	<b>Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków</b>	8
Rozdział X	<b>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie</b>	9
Rozdział XI	<b>Wadium</b>	10
Rozdział XII	<b>Zabezpieczenia należytego wykonania umowy</b>	11
Rozdział XIII	<b>Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą</b>	11
Rozdział XIV	<b>Umowa</b>	12
Rozdział XV	<b>Odwołania</b>	12
Dodatki do SIWZ	<b>Wykaz dodatków do SIWZ</b>	13
Dodatek nr 1 do SIWZ	<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	14
Dodatek nr 2 do SIWZ	<b>Wzór formularza oferty</b>	23
Dodatek nr 3 do SIWZ	<b>Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ</b>	27
Dodatek nr 4 do SIWZ	<b>Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</b>	28
Dodatek nr 5 do SIWZ	<b>Wzór umowy</b>	29
Dodatek nr 5a do SIWZ	<b>Wzór umowy</b>	35
Dodatek nr 6 do SIWZ	<b>Upoważnienie do podpisania oferty</b>	40

## INFORMACJE OGÓLNE

### Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

**tel. (022) 776-21-21**

**fax (022) 776-33-58**

**NIP 125-00-05-499**

**e-mail: [pwik@pwik.wolomin.pl](mailto:pwik@pwik.wolomin.pl)**

### Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ wraz z załącznikami do niej.
- Wszystkie dodatki stanowią integralną część SIWZ.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może wykonać nie więcej niż jedno zadanie.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- W postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 585,00 złotych.
- W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

**Zastrzeżenie Zamawiającego:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

*Piw*

## **Rozdział I**

### **Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są ***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań***

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący dodatek nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej dodatek nr 5 i 5a do SIWZ.

## **Rozdział II**

### **Termin realizacji**

1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie:
  - dla zadań: I-1, I-2, I-3, I-4, IV-2, IV-3, IV-4, V-1, V-2, V-3, V-5, V-6 - 50 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadań: IV-1, IV-5.1, IV-5.2, IV-6.1, IV-6.2, V-4 - 65 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadań: II, III - 80 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadania: I-5.1, I-5.2, I-5.3 - 110 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej.
2. Termin wykonania projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – 60 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci dla tożsamego zadania.

## **Rozdział III**

### **Opis sposobu przygotowania Ofert**

1. Ofertę stanowi druk „OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.
5. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na :
  - a) wszystkich stronach oferty;
  - b) załącznikach;
  - c) oraz w miejscach, których oferent naniósł zmiany.
6. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.

*Waa*



7. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie do SIWZ.
12. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni kalendarzowych przed terminem otwarcia ofert, wówczas Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana Oferentowi, który zadał pytanie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ zaś zmieniona SIWZ, dostępna będzie na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego i będzie dla wszystkich Oferentów wiążąca.
14. Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
15. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
16. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
17. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
18. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie, z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może wykonać nie więcej niż jedno zadanie.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej ofert niż wskazano w pkt. 19, żadna z przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
22. Złożona oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi dodatek nr 1 do SIWZ – załącznik nr 2.
23. **Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być czytelna i trwale spięta w innym przypadku oferta zostanie odrzucona.**
24. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

25. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
26. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie lub oferta jest niezgodna z SIWZ.

## **Rozdział IV**

### **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmianę należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

## **Rozdział V**

### **Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami**

1. Zamawiający zastrzega pisemną formę porozumiewania się w niniejszym postępowaniu.
2. Dopuszcza się przekazywanie faksem (22 776-33-58) i drogą elektroniczną (pwik.pwik@wołomin.pl):
  - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
  - zapytań dotyczących treści SIWZ;
  - informacji o zmianie treści niniejszej SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert;
  - wniosków o przekazanie SIWZ
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako zobowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
  - Sprawy techniczne – Piotr Górski, Marta Grzęda-Malinowska tel 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
  - Sprawy formalne – Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

## **Rozdział VI**

### **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

1. Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**  
**ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN**

i oznaczone hasłem:

***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań***

*Piód*

dotatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:

„*Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 18.12.2014 r. godz. 11:00*”

3. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

## Rozdział VII

### Kryterium oceny Oferty

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Zgodność z SIWZ i cena (koszt)	100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

## Rozdział VIII

### Sposób obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość usługi wg formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 2 do SIWZ. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za całość zadania. Na każde zadanie zostanie wybrany inny Wykonawca, stosując kryterium 100% cena.
3. Cena zawarta w ofercie nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy. **Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.**
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
  - a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
  - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  - d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - e) Oferent na żądanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od przesłania pytań.

WOW

6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów w formie pisemnej, na stronie internetowej [www.pwik.wolomin.pl](http://www.pwik.wolomin.pl) oraz za pomocą ogłoszenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych od zaoferowanych w złożonych ofertach.

## **Rozdział IX**

### **Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien dołączyć do oferty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności:

- a) Formularz oferty (wzór formularza oferty: *dodatek nr 2 do SIWZ*) – **załącznik nr 1**,
- b) Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – **załącznik nr 2**,
- c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - **załącznik nr 3**,
- d) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, lub potwierdzenie uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - **załącznik nr 4**,
- e) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek lub potwierdzenie uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - **załącznik nr 5**,
- f) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: *dodatek nr 3 do SIWZ*) – **załącznik nr 6**,
- g) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *dodatek nr 4 do SIWZ*) – **załącznik nr 7**,



- h) Podpisaną ostatnią stroną umowy i parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór umowy: *dodatek nr 5 i 5a do SIWZ*) – **załącznik nr 8**,
- i) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: *dodatek nr 6 do SIWZ*) – **załącznik nr 9**,
- j) Oferent powinien wykazać się wykonaniem dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnych z pompownią o długości minimum 1000mb popartych referencjami – **załącznik nr 10**.
- k) Wykonawca oświadcza, że posiada pracowników posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego- **załącznik 11**
- l) Potwierdzenie wniesienia wadium – **załącznik nr 12**.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. d, e, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. c, e, f, g), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. c, e, f, g stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## **Rozdział X**

### **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni pod rygorem wykluczenia z postępowania spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, przed podpisaniem Umowy na realizację niniejszego zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
  - a) określenie stron porozumienia;
  - b) cel działania;
  - c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawców wynikający z Umowy;
  - d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy);
  - e) deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Umowy;
  - f) wskazanie Pełnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;
  - g) deklarację niezmienniania składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy.

Porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f każdy z tych Wykonawców składa indywidualnie.
6. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

## **Rozdział XI**

### **Wadium**

#### I. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **585,00 zł**

Wadium obowiązuje w okresie związania z ofertą.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

#### II. Wadium może być wnoszone:

##### a) w pieniądzu:

- w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 1 w Wołominie, która jest czynna w następujących godzinach:
 

Poniedziałek	godz. 7 <sup>30</sup> – 10 <sup>00</sup>
Wtorek, Środa, Piątek	godz. 7 <sup>30</sup> – 14 <sup>30</sup> , lub
- w kasie przy ul. Ogrodowej 13 w godzinach
 

Poniedziałek	godz. 11 <sup>00</sup> – 14 <sup>30</sup>
Czwartek	godz. 7 <sup>30</sup> – 14 <sup>30</sup> , lub
- Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie na rachunek numer 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

- b) w poręczeniach lub w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych złożonych u Głównego Księgowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 w Wołominie

Do Oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej formie.

1. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **Rozdział XII**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## **Rozdział XIII**

### **Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą**

1. Termin składania Ofert upływa **18.12.2014 roku o godzinie 10:<sup>45</sup>**
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert.
4. Termin związania z Ofertą wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.



6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **18.12.2014 roku o godzinie 11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.
7. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.
8. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
  - a. skład komisji przetargowej,
  - b. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - c. nazwy i adresy Oferentów,
  - d. ceny ofert.
9. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
12. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, gdy:
  - a. nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
  - b. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - d. postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
  - e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.
13. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Oferentów.
14. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

## **Rozdział XIV**

### Umowa

1. Zamawiający wezwie Oferenta w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania do podpisania Umowy.
2. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie do 3 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać za sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wzór umowy. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

## **Rozdział XV**

### Odwołania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.

3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

**Dodatki do SIWZ:**

- 1) Dodatek nr 1 do SIWZ – Opis techniczny
- 2) Dodatek nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty
- 3) Dodatek nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
- 4) Dodatek nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 5) Dodatek nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
- 6) Dodatek nr 5a do SIWZ – Wzór umowy na przyłącza
- 7) Dodatek nr 6 do SIWZ – Upoważnienie do podpisania oferty

*Sporządziła: Elżbieta Płaczek  
Dział Inwestycji*

**Dodatek nr 1 do SIWZ**  
**Opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę **sieci wodociągowej** wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, **sieci kanalizacji sanitarnej** wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz **przyłączy kanalizacji sanitarnej**, na terenie Gminy Wołomin z podziałem na następujące zadania:

Nr zadania	L.p.	Nazwa inwestycji	Ilość umów przedwst.	Ilość działek zab.
I	1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Witosa w Helenowie na odcinku od ul. Chabrowej do końca sołectwa Helenów, Lca=550 mb	9	15
	2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Matysiaków w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-lecia do wysokości dz. ew. nr 16/1 obr. 03 Zagościńiec, Lca=330,00 mb	1	2
	3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Jaspisowej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Boryny do wysokości dz. ew. nr 4 obr. 02 Czarna, Lca= 130,00 mb	1	1
	4	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej na terenie dz. ew. nr 62 obr. 06 Zagościńiec na odcinku od istniejącej sieci do wysokości dz. ew. nr 68/2 obr. 06 Zagościńiec, Lca=130,00 mb	1	1
	5.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Boryny na odcinku: Etap I od projektowanej przepompowni na dz. ew. nr 2/2 obr. 04 Czarna do wysokości dz. ew. nr 167 obr. Helenów oraz w ul. 100-lecia do wysokości dz. 174/3 obr. Helenów oraz	20	27
	5.2	Etap II od wysokości dz. ew. nr 167 obr. Helenów do końca sołectwa, Lca=680,0 mb grawitacja, Lca=340,0 mb tłoczny + 1 przepompownia,	16	28
	5.3	na terenie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa, ul. Boryny i projektowanej DW 635, Lca=280,0 mb grawitacja, oraz wyprowadzenie sieci wodociągowej poza projektowane rondo w projektowanym nowym szlaku DW 635, Lca=120,0 mb	-	-
II	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Majdańskiej w Duczkach na odcinku od istniejącej sieci w ul. Majdańskiej do miejscowości Mostówka, Lca=1185,00 mb grawitacja, Lca=470,00 mb tłoczny + przepompownia, 34 przyłącza	15	34
III	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Długiej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Długiej do wysokości dz. ew. nr 70 obr. 03 Duczki i dalej w ul. Dębowej do wys. dz. ew. nr 72/1 obr. 03 Duczki, Lca=1780,00 mb grawitacja, Lca=800,00 mb tłoczny + 3 przepompownie, 55 przyłączy	29	55
	1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Krańcowej w Lipinkach na odcinku od projektowanej sieci na skrzyżowaniu z ul. Uroczą do istniejącej sieci w ul. Słonecznej oraz do istniejącej sieci w ul. Pięknej i ul. Borówkowej w Lipinkach, Lca=700,00 mb,	1	3

IV	2	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Świętojańskiej do dz. ew nr 9/1, Stare Lipiny/ L=85,0 mb</b>	0	3
	3	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Borówkowej w Lipinkach na odcinku od ul. Słonecznej do wys. dz. ew. nr 219/8 obr. Lipinki (wraz z przebudową istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy na średnicę Ø110 PE), Lca=135,00 mb</b>	6	6
	4	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Hutniczej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Mińskiej do wys. dz. ew. nr 148/3 obr. Majdan, Lca=180,00 mb</b>	3	4
IV	5.1	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Podleśnej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Lipiny Kąty do wysokości dz. ew. nr 166/1 oraz spinka z istniejącą siecią w ul. Batalionu Zośka w Wołominie, Lca=212,00 mb</b>	5	5
	5.2	<b>oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Podleśnej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Lipiny Kąty do wysokości dz. ew. nr 166/1 obr. 34 Wołomin, Lca=180,00 mb grawitacja+ odgałęzienia, 5 przyłączy</b>	5	5
	6.1	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Katowickiej na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci w ul. Katowickiej do wys. dz. ew. nr 26 obr. 23 w Wołominie, Lca=85,00 mb</b>	2	2
	6.2	<b>oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinku od istniejącego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej do wysokości dz. ew. nr 26 obr. 23 Wołomin, Lca=80,00 mb grawitacja, 2 przyłącza</b>	2	2
V	1	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Lipowej w Wołominie na odcinku od istniejącej sieci do wys. dz. ew. nr 15/1 obr. 02 i nr 6 obr. 04, Lca=925,00 mb</b>	5	14
	2	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Orzechowej na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci w ul. Orzechowej do wys. dz. ew. nr 38/2 obr. 02 w Wołominie Lca=300,00 mb</b>	6	7
	3	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Akacyjnej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Akacyjnej do wys. dz. ew. nr 23 obr. 03 w Wołominie, Lca=140,00 mb</b>	1	2
	4	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słowiczej na odcinku od projektowanej sieci w ul. Marszałkowskiej do skrzyżowania z ul. Przepiórczą i dalej w ul. Przepiórczej do istniejącej sieci w Wołominie, Lca=130,00 mb - grawitacja+ odgałęzienia, Lca=130,00 mb tłoczny + przepompownia</b>	0	4
	5	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w drodze dojazdowej do ul. Myśliwskiej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Myśliwskiej do wysokości dz. ew. nr 51 obr. 05 Duczki, Lca=65,00 mb grawitacja, 2 przyłącza</b>	1	2
	6	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Mokrej na odcinku od projektowanej sieci w ul. Mokrej do wysokości dz. ew. nr 141 obr. 09 Zagościniec, Lca=185,00 mb grawitacja, 16 przyłączy</b>	11	16

### **Zakres prac projektowych:**

1. Warunki techniczne PWIK - dostarczy Zamawiający.
2. Uzyskanie warunków z zakładu energetycznego dla projektowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej – przepompownie.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla zadań I-5.1, I-5.2, I-5.3, II, III, IV-5.2, IV-6.2, V-4, V-5, V-6 – dostarczy Zamawiający.
4. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia:
  - dla zadań I-5.1, I-5.2, I-5.3, II, III, - otrzymania decyzji środowiskowej od Zamawiającego,
  - dla zadań: I-1, I-2, I-3, IV-2, IV-4, IV-5.1, IV-5.2, IV-6.1, IV-6.2, V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6 - podpisania umowy.

Projektant dostarczy Zamawiającemu kserokopie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla zadań: I-4, III, IV-1, IV-3– Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie wypisu i wyciągu z MPZP

5. Wyznaczenie trasy sieci.
6. Wyznaczenie trasy odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych bezpośrednio do budynków oraz do dróg bocznych, które nie stanowią własności prywatnej.
7. Przewody sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnymi oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogólnodostępnym. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja przewodów na terenach innych niż wymieniono wyżej wymaga zgody Zamawiającego.
8. Opracowanie mapy do celów projektowych i uzgodnienie trasy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do budynków na naradzie koordynacyjnej. Wykonawca przekaze Zamawiającemu 1 egzemplarz oryginalnej mapy z uzgodnieniem trasy na naradzie koordynacyjnej wraz z protokołem z narady.
9. Wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji, których właściciele podpisali umowy przedwstępne – dla zadań I-5.1, I-5.2, II, III, IV-5.2, IV-6.2, V-4, V-5, V-6,. Należy podać jednostkową cenę za projekt. Do wyceny przyjąć ilość podpisanych umów przedwstępnych – ilość umów przedwstępnych w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej może ulec zmianie.
10. Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci w pasie drogowym (pełnomocnictwo Zamawiającego).
11. Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna, kolorowa po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę - termin dostarczenia 2 tygodnie po otrzymaniu od Zamawiającego pozwolenia na budowę), zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej w zakresie niezbędnym dla wykonawców robót oraz sporządzenia kosztorysów wraz z planem BIOZ, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwłaszcza z uwzględnieniem art. 29 pkt. 1,2,3, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Zadania IV-5.1 i IV-5.2, IV-6.1 i IV-6.2 – projekty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej



w jednym opracowaniu. Zadania I-5.1, I-5.2, I-5.3 – dla każdego zadania projekt w oddzielnym opracowaniu.

12. Opracowanie projektu budowlanego urządzeń kanalizacji sanitarnej - przepompownia ścieków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącze kablowe, projekt automatyki do sterowania pompownią - uzgodniony z Zamawiającym, instalacja elektryczna) i planem zagospodarowania terenu zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna, kolorowa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę).
13. Opracowanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji. Należy podać jednostkową cenę za projekt. Ilość projektów do opracowania może ulec zmianie. Projekty budowlane przyłączy kanalizacji sanitarnej należy opracować w 2 egz. w zakresie niezbędnym dla wykonawców robót. W egzemplarzu nr 2 należy zamieścić oryginał oświadczenia woli. Wykonawca przekaże do PWiK projekty przyłączy wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez mieszkańców wnioskami o wydanie warunków technicznych (wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie wpięte do projektów).
14. Uzgodnienie dokumentacji projektowej u Zamawiającego. Zamawiający uzgodni dokumentację projektową w terminie 14 dni roboczych.
15. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
16. Przedłożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

#### **Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu:**

1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej, z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji.
3. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym:
  - uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci;
  - uzyskanie oświadczeń, zgód wszystkich właścicieli terenu (działek ewidencyjnych) na wejście w teren w celu budowy sieci;
  - przebieg projektowanej trasy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej musi być uzgodniony z właścicielami działek;
  - trasa odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do budynków wzdłuż projektowanej trasy sieci musi być uzgodniona z właścicielami nieruchomości w formie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą projektowanego odgałęzienia (wzór oświadczenia - załącznik);
  - w przypadku lokalizacji przewodów sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych, spółdzielczych itp. konieczne jest sporządzenie w formie aktu notarialnego „Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu” na rzecz Zamawiającego - koszty notarialne pokrywa Zamawiający;
  - przekazanie do Działu Technicznego wykazu osób, które nie zawarły z Zamawiającym „Umów przedwstępnych” na wybudowanie odgałęzienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do granicy działki a chcą aby zaprojektować odgałęzienie do ich nieruchomości. Do wykazu osób należy dołączyć wypis z rejestru gruntów na działkę prywatną oraz dane kontaktowe właściciela. Zamawiający zawrze umowy przedwstępne z mieszkańcami i przekaże informację Wykonawcy o ilości zawartych umów (w przeciągu 2 tygodni od otrzymania od wykonawcy listy osób);

*Przebieg*

- przekazanie do Działu Technicznego wykazu osób nie zainteresowanych zaprojektowaniem odgałęzienia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do granicy działki. Od nie zainteresowanych właścicieli działek należy uzyskać oświadczenie o braku zainteresowania (wzór oświadczenia - załącznik).
- 4. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
- 5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzgodnienie p.poż. projektu sieci wodociągowej po stronie Wykonawcy (w projekcie należy zamieścić obliczenia hydrauliczne wydajności hydrantów). Hydranty projektować na odgałęzieniach, w miarę możliwości przewidzieć hydranty nadziemne.
- 3. Dokumentacja projektowa zawierała będzie zestawienie tabelaryczne projektowanych odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 4. W razie konieczności, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie.
- 5. W razie konieczności opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
- 6. Autor projektu zobowiązany będzie do zaakceptowania wprowadzonych zmian w trakcie realizacji inwestycji w celu uzyskania przez Zamawiającego użytkownika wybudowanej sieci i przepompowni.
- 7. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie:
  - dla zadań: I-1, I-2, I-3, I-4, IV-2, IV-3, IV-4, V-1, V-2, V-3, V-5, V-6 - 50 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadań: IV-1, IV-5.1, IV-5.2, IV-6.1, IV-6.2, V-4 - 65 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadań: II, III - 80 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej,
  - dla zadania: I-5.1, I-5.2, I-5.3 - 110 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienia trasy sieci na naradzie koordynacyjnej.
- 8. Termin wykonania projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – 60 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci

Płatność za wykonanie dokumentacji:

- 70% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej sieci Wykonawca otrzyma po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową;
- 30% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej sieci Wykonawca otrzyma po dostarczeniu prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej i elektronicznej,
- 100% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej Wykonawca otrzyma po uzgodnieniu projektów przyłączy.

### **Ogólne warunki techniczne projektowania sieci wodociągowej:**

- Sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami wodociągowymi należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na osiedlach, w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych.



W wyjątkowych przypadkach lokalizacja wodociągu na terenach innych niż wymienione wyżej wymaga zgody Zamawiającego;

- Sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami wodociągowymi należy lokalizować w poboczu jezdni, pod jezdniami lub w pasie między jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo-jezdnych;
- W razie wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą należy przedstawić propozycję likwidacji kolizji;
- Wpięcie projektowanej sieci do istniejącej poprzez montaż trójników PE, żeliwnych i poprzez złączki uniwersalne;
- Wodociąg wraz z odgałęzieniami wodociągowymi projektować z rur PE 100 lub RC - średnica zgodnie z warunkami technicznymi od Zamawiającego;
- Rury powinny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Jeżeli metodą bezwykopową to należy dobrać materiały do technologii bezwykopowej (rury bez płaszcza);
- Stosować armaturę uznanych producentów (np. Hawle, AVK lub równoważne);
- Armaturę wodociągową tj. zasuwę kołnierzowe, kolana stopowe hydrantów, trójniki zaprojektować na podporze z bloków betonowych;
- Na zmianach kierunku i końcówce projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować bloki oporowe prefabrykowane lub z betonu lanego;
- W miejscach skrzyżowań wodociągu z ciągami pieszo-jezdnymi, montować trójniki wraz z odejściem sieci poza pas drogowy;
- Na wodociągu w każdym węźle zaprojektować zasuwę odcinającą przepływ wody w każdą stronę;
- Każdy węzeł połączeniowy należy rozrysować;
- Zagłębienie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urządzeń podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysokość uzbrojenia przewodu (np. wysokość zabudowy hydrantu);

#### **Ogólne warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji sanitarnej:**

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami zaprojektować z rur PVC - średnica zgodnie z warunkami technicznymi od Zamawiającego;
- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektować z rur PE, wszystkie załamania łuki segmentowe - średnica zgodnie z warunkami technicznymi od Zamawiającego;
- Kanały należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na osiedlach, w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja kanałów na terenach innych niż wymienione wyżej wymaga zgody Zamawiającego;
- Kanały należy lokalizować w poboczu jezdni, pod jezdniami lub w pasie między jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo-jezdnych;
- W razie wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą należy przedstawić propozycję likwidacji kolizji;
- Na skrzyżowaniach ulicy, w miejscach odgałęzień sieci w drogi boczne należy zaprojektować studnie  $\varnothing$  1,2 bet.;
- Studzienki rewizyjne na kanałach zaprojektować na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 60m i przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na przemian zaprojektować studnie  $\varnothing$  425 PVC i  $\varnothing$  1,2 bet.;
- Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych (z wyjątkiem obiektów posiadających kondygnacje podziemne) poniżej

strefy zamarzania i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i spadek kanału należy uwzględnić prędkość zapewniającą samooczyszczenie kanału;

- Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych.

#### **Urządzenia kanalizacyjne - przepompownie ścieków:**

- Pompownie projektować bez nadbudowy, jako studnię okrągłą, przystosowaną do ciągu komunikacyjnego, z włazem przystosowanym do montażu w jezdni dróg.
- Wytyczne do projektowania przepompowni ścieków w zakresie hydrauliki, gabarytów obiektu i lokalizację zgodnie z warunkami technicznymi od Zamawiającego;
- Informację odnośnie transmisji danych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- Przykrycie przewodów kanalizacyjnych tłocznych i posadowienie przyjmować jak dla przewodów wodociągowych. Do budowy przewodów tłocznych stosować rury PE do kanalizacji ciśnieniowej w kolorze czarnym;
- Pomiar ścieków na przewodzie tłocznym za przepompownią w studni pomiarowej, przepływomierz – wersja rozdzielna;
- Przed przepompownią na przewodzie zbiorczym zaprojektować komorę zasuw z zasuwą nożową;
- Przepompownia wyposażona w dwie pompy z wirnikiem otwartym typu Vortex;
- Wszystkie elementy metalowe w wykonaniu nierdzewnym;
- Na rurociągach tłocznych projektować zasuwę nożową. Na załamaniach i odcinkach prostych co 200m należy projektować czyszczaki. Odpowietrzniki i czyszczaki należy projektować w studniach z możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego. Na końcu przewodu tłoczego projektować studnie rozprężne z wylotem podtopionym. Czas przepływu ścieków (retencja) w rurociągu nie może być dłuższy jak 4 godziny. Przy dłuższym czasie przetrzymania należy projektować odświeżanie ścieków. W projekcie należy zamieścić obliczenia w jakim czasie następuje wymiana ścieków zgromadzonych w przewodzie.
- Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych;
- Wytyczne dotyczące szafy sterowniczej:
  - szafka sterownicza systemowa ST-SSP-2B (szafka sterownicza pompowni 2 pompowej, rozruch bezpośredni, z monitoringiem firmy Sani-Travel);
  - szafka sterownicza systemowa ST-SSP-2P-M (szafka sterownicza pompowni 2 pompowej, rozruch pośredni, z monitoringiem firmy Sani-Travel);
  - szafka sterownicza systemowa ST-SSP-2B-Q-M (szafka sterownicza pompowni 2 pompowej, rozruch bezpośredni, pomiar przepływu, z monitoringiem firmy Sani-Travel);
  - wymiary szafki 800x600x300 na cokole systemowym.

#### **Ogólne warunki techniczne projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej:**

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC – średnica nie mniejsza niż  $\varnothing 160$ , spadek minimalny 1,5% ;
- Na przyłączach zaprojektować studzienki rewizyjne  $\varnothing 425$  PVC;
- Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych;
- Dla każdej nieruchomości zaprojektować oddzielne przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Inne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania II i III do czasu podpisania Umowy.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia woli przy projektowaniu odgałęzień kanalizacji sanitarnej do nieruchomości prywatnych.

*Sporządził: Piotr Górski*

*Dział Techniczny*

**Oświadczenie woli**

dotyczy dz. ew. nr \_\_\_\_\_ obręb \_\_\_\_\_  
przy ul. \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_

Ja niżej podpisana/ y .....  
/imię i nazwisko/

Zamieszkała/ ły .....  
(miejscowość, ulica, nr domu)

Legitymujący się dowodem osobistym .....  
(seria i nr dowodu osobistego)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, oświadczam że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (własność/współwłasność\*) w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ..... w obrębie geodezyjnym ..... w .....

Wyrażam/ nie wyrażam\* zgodę/y na zaprojektowanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacji sanitarnej\* do dz. ew. nr..... w obrębie geodezyjnym ..... według poniższego szkicu sytuacyjnego.


Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przedmiotowej sprawy.

.....  
/własnoręczny podpis/

Telefon kontaktowy: .....

....., dnia .....

\* - niepotrzebne skreślić.

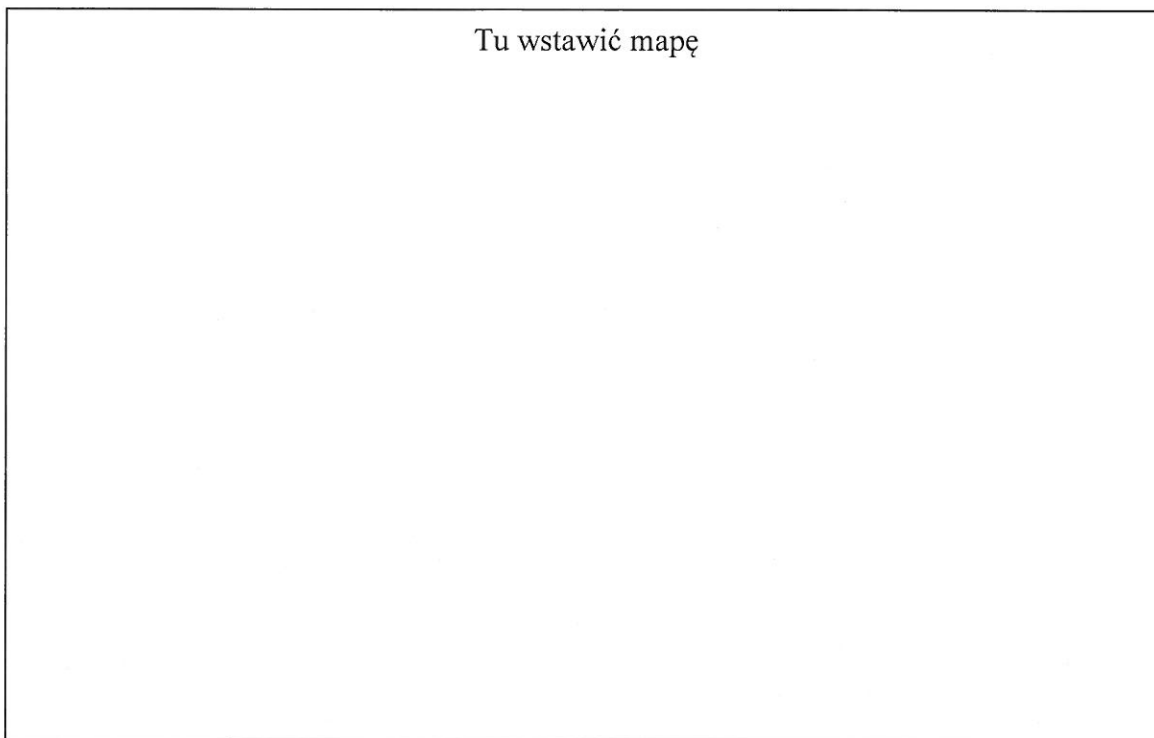

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

## OFERTA

### Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin  
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na:

***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań***

Nr zd.	L.p.	Nazwa inwestycji	Ilość umów przedwst.	Ilość działek zab.	Koszt projektu sieci	Koszt 1 szt. projektu	Koszt projektów	Całkowity koszt realizacji
I	1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Witosa w Helenowie na odcinku od ul. Chabrowej do końca sołectwa Helenów, Lca=550 mb	9	15				
	2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Matysiaków w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-lecia do wysokości dz. ew. nr 16/1 obr. 03 Zagościńiec, Lca=330,00 mb	1	2				
	3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Jaspisowej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Boryny do wysokości dz. ew. nr 4 obr. 02 Czarna, Lca= 130,00 mb	1	1				
	4	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej na terenie dz. ew. nr 62 obr. 06 Zagosciniac na odcinku od istniejącej sieci do wysokości dz. ew. nr 68/2 obr. 06 Zagościńiec, Lca=130,00 mb	1	1				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Boryny na odcinku:	20	27				
	5.1	Etap I od projektowanej przepompowni na dz. ew. nr 2/2 obr. 04 Czarna do wysokości dz. ew. nr 167 obr. Helenów oraz w ul. 100-lecia do wysokości dz. 174/3 obr. Helenów oraz						
	5.2	Etap II od wysokości dz. ew. nr 167 obr. Helenów do końca sołectwa, Lca=680,0 mb grawitacja, Lca=340,0 mb tłoczny + I przepompownia,	16	28				

*hae*

	5.3	na terenie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa, ul. Boryny i projektowanej DW 635, Lca=280,0 mb grawitacja, oraz wyprowadzenie sieci wodociągowej poza projektowane rondo w projektowanym nowym szlaku DW 635, Lca=120,0 mb	-	-				
II	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Majdańskiej w Duczkach na odcinku od istniejącej sieci w ul. Majdańskiej do miejscowości Mostówka, Lca=1185,00 mb grawitacja, Lca=470,00 mb tłoczny + przepompownia, 34 przyłącza	15	34				
III	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Długiej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Długiej do wysokości dz. ew. nr 70 obr. 03 Duczki i dalej w ul. Dębowej do wys. dz. ew. nr 72/1 obr. 03 Duczki, Lca=1780,00 mb grawitacja, Lca=800,00 mb tłoczny + 3 przepompownie, 55 przyłączy	29	55				
IV	1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Krańcowej w Lipinkach na odcinku od projektowej sieci na skrzyżowaniu z ul. Uroczą do istniejącej sieci w ul. Słonecznej oraz do istniejącej sieci w ul. Pięknej i ul. Borówkowej w Lipinkach, Lca=700,00 mb,	1	3				
	2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Świętojańskiej do dz. ew nr 9/1, Stare Lipiny/ L=85,0 mb	0	3				
	3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Borówkowej w Lipinkach na odcinku od ul. Słonecznej do wys. dz. ew. nr 219/8 obr. Lipinki (wraz z przebudową istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy na średnicę Ø110 PE), Lca=135,00 mb	6	6				
	4	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Hutniczej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Mińskiej do wys. dz. ew. nr 148/3 obr. Majdan, Lca=180,00 mb	3	4				
	5.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Podleśnej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Lipiny Kąty do wysokości dz. ew. nr 166/1 oraz spinka z istniejącą siecią w ul. Batalionu Zośka w Wołominie, Lca=212,00 mb	5	5				
	5.2	oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Podleśnej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Lipiny Kąty do wysokości dz. ew. nr 166/1 obr. 34 Wołomin, Lca=180,00 mb grawitacja+ odgałęzienia, 5 przyłączy	5	5				
	6.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Katowickiej na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci w ul. Katowickiej do wys. dz. ew. nr 26 obr. 23 w Wołominie, Lca=85,00 mb	2	2				
	6.2	oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinku od istniejącego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej do wysokości dz. ew. nr 26 obr. 23 Wołomin, Lca=80,00 mb grawitacja, 2 przyłącza	2	2				
V	1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Lipowej w Wołominie na odcinku od istniejącej sieci do wys. dz. ew. nr 15/1 obr. 02 i nr 6 obr. 04, Lca=925,00 mb	5	14				

2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Orzechowej na odcinku od istniejącego odgałęzienia sieci w ul. Orzechowej do wys. dz. ew. nr 38/2 obr. 02 w Wołominie Lca=300,00 mb	6	7				
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w drodze dojazdowej do ul. Akacjowej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Akacjowej do wys. dz. ew. nr 23 obr. 03 w Wołominie, Lca=140,00 mb	1	2				
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słowiczej na odcinku od projektowanej sieci w ul. Marszałkowskiej do skrzyżowania z ul. Przepiórczą i dalej w ul. Przepiórczej do istniejącej sieci w Wołominie, Lca=130,00 mb - grawitacja+ odgałęzienia, Lca=130,00 mb tłoczny + przepompownia	0	4				
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w drodze dojazdowej do ul. Myśliwskiej na odcinku od istniejącej sieci w ul. Myśliwskiej do wysokości dz. ew. nr 51 obr. 05 Duczki, Lca=65,00 mb grawitacja, 2 przyłącza	1	2				
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Mokrej na odcinku od projektowanej sieci w ul. Mokrej do wysokości dz. ew. nr 141 obr. 09 Zagościnniec, Lca=185,00 mb grawitacja, 16 przyłączy	11	16				

**Suma zadań nr I**

Wartość netto .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość podatku VAT .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość brutto .....zł  
(słownie:.....zł)

**Suma zadań nr II**

Wartość netto .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość podatku VAT .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość brutto .....zł  
(słownie:.....zł)

**Suma zadań nr III**

Wartość netto .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość podatku VAT .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość brutto .....zł  
(słownie:.....zł)

**Suma zadań nr IV**

Wartość netto .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość podatku VAT .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość brutto .....zł  
(słownie:.....zł)

**Suma zadań nr V**



Wartość netto .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość podatku VAT .....zł  
(słownie:.....zł)  
Wartość brutto .....zł  
(słownie:.....zł)

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Wadium w wysokości 580,00 złotych zostało wniesione w formie.....
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań*

**Dodatek nr 3 do SIWZ**  
**Wzór oświadczenia**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  
***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań*** ja  
(imię i nazwisko).....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....  
oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań*

**Dodatek nr 4 do SIWZ**

*Tian*

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**  
**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań*** ja  
(imię i nazwisko).....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....  
oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 11 „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań*

*PT*

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**UMOWA nr .....**

(zwana dalej: **umową**)

Zawarta w dniu ..... w **Wołominie** pomiędzy

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie**, przy ulicy Granicznej 1, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 69 810 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Pawła Solisa – Prezesa Zarządu,

Wojciecha Jankowskiego – Członka Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym**

**a**

....., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  
..... z siedzibą przy ....., .....,  
NIP ....., REGON ....., wpisanym do CEIDG pod numerem  
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” została zawarta Umowa następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania  
.....  
.....:

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- a) Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego po opracowaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 1
- b) Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
- c) interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji,
- d) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją,
- e) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz ich wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- f) sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
- g) bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją,
- h) udział w komisjach odbioru robót.

**§ 2**

1. Termin wykonania zamówienia:
2. **Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.....**
3. pełnienie nadzoru autorskiego: w okresie realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia gwarancji określonej w § 6 pkt. 1 Umowy. Nadzór

- inwestorski rozpocznie się z dniem protokolarnego wprowadzenia wykonawcy robót na budowę i zakończy protokołem końcowego odbioru robót.
4. Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w przypadku:
- dokonania przez Zamawiającego istotnej zmiany danych,
  - opóźnienia wydania decyzji, postanowień, uzgodnień itp. przez organy zewnętrzne przy jednoczesnym dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów umożliwiających wydanie powyższych decyzji, postanowień, uzgodnień itp.,
- na podstawie których wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiające dotrzymanie terminu określonego w ust 1.
5. Nowy termin wykonania opracowania strony określają w pisemnym aneksie do niniejszej umowy.

### § 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:  
..... zł (**netto**) (słownie: ..... zł. .... /100 gr.) + 23 % VAT ..... zł = ..... zł (**brutto**) (słownie: ..... zł ..... /100 gr.)
2. Termin płatności:  
70% wynagrodzenia tj.  
..... zł (**netto**) (słownie: ..... zł. .... /100 gr.) + 23 % VAT ..... zł = ..... zł (**brutto**) (słownie: ..... zł ..... /100 gr.).  
Wykonawca otrzyma po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 1 pkt. 1 podpunkt l) Umowy wraz z kosztorysem.  
30% wynagrodzenia tj.  
..... zł (**netto**) (słownie: ..... zł. .... /100 gr.) + 23 % VAT ..... zł = ..... zł (**brutto**) (słownie: ..... zł ..... /100 gr.).  
Wykonawca otrzyma po dostarczeniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej i elektronicznej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty ewentualnych opłat ponoszonych z tytułu uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień lub sprawdzeń dokumentacji przez właściwe osoby lub instytucje.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich – Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty bezwarunkowego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 umowy,
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

### § 4

1. Powstały w wyniku realizacji umowy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego na mocy umowy projektu z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
3. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności:

- a. przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac projektowych na rzecz Zamawiającego,
- b. korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niniejszej umowie.

## § 5

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
2. Zamawiający – po otrzymaniu kosztorysów i potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – przystąpi do czynności odbioru potwierdzonego protokołem przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 5 dni roboczych, co stanowi podstawę do rozliczenia 70% należnego wynagrodzenia.
3. Zamawiający po otrzymaniu - prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej i elektronicznej przystąpi do czynności odbioru potwierdzonego protokołem przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 5 dni roboczych, co stanowi podstawę do rozliczenia 30% należnego wynagrodzenia.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy oraz zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin.
5. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

## § 6

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od protokolarnego, bezwarunkowego odebrania przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia pod rygorem zastosowania kar umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad dokumentacji w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
5. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zastępcze w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.
7. W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody jak i utracone korzyści (m.in. wydatki i koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi lub



egzekucyjnymi) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

#### § 7

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada pracowników posiadających uprawnienia projektowe oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

#### § 8

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie oddzielnego zamówienia.

#### § 9

1. Do obowiązków Wykonawcy poza ustalonymi w umowie należy:
  - a. wykonanie opracowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych,
  - b. w toku wydawania pozwoleń, decyzji lub uzgodnień niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni) udzielić wszystkich dodatkowych wyjaśnień oraz dokonać uzupełnień i poprawek dokumentacji, których zażąda organ właściwy do wydania decyzji,
  - c. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - d. załączenie wykazu opracowań wchodzących w zakres wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz oświadczenia, że wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu jakiemu ma służyć,
  - e. wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,
  - f. wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów, ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będących w posiadaniu Zamawiającego,
  - g. użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,
  - h. bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,
  - i. uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie z udziałem podwykonawcy,
  - j. akceptacja zmian w dokumentacji wprowadzonych w toku realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  - k. w toku realizacji robót będących przedmiotem dokumentacji:
    - wizytować budowę na wezwanie Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu (zwykle w dniu narady koordynacyjnej),
    - zapewnić w dniu narady koordynacyjnej skład zespołu projektowego jeżeli wymaga tego przedmiot narady,
    - informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją,
    - niezwłocznie dokonać wyjaśnień, uzupełnień lub poprawek błędów dokumentacji (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia przesłania



Wykonawcy wezwania).

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w przepisach, udostępnionych danych, czy dokumentach, a mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy winny być przez Wykonawcę konsultowane na bieżąco i akceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

#### § 10

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
  - a) w razie opóźnienia w wykonaniu opracowania przedmiotu zamówienia powstałego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,
  - b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu poprawek i uzupełnień, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie uzupełnień i poprawek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłacenia.

#### § 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich niezwłocznie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
  - b) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego,
  - c) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania go do zaprzestania naruszeń.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odebrania dokumentacji lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
  - b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Treść § 10 ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

## § 12

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

**Wykonawcy: ul. ....**

**Zamawiającego: ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Opracowała: Elżbieta Płaczek  
Dział Inwestycji*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dodatek nr 5a do SIWZ  
Wzór umowy

**UMOWA nr .....**  
(zwana dalej: **umową**)

*Went*

Zawarta w dniu ..... w **Wołominie** pomiędzy

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie**, przy ulicy Granicznej 1, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 69 810 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Pawła Solisa – Prezesa Zarządu,  
Wojciecha Jankowskiego – Członka Zarządu,  
zwanym dalej **Zamawiającym**

**a**

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej **Wykonawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”, została zawarta Umowa następującej treści:

### § 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

**1. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej:  
zadania nr .....**

- a) Opracowanie mapy do celów projektowych – kopia.
- b) Wyznaczenie trasy przyłącza (uzyskanie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą przyłącza)
- c) Uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej – kopia.
- d) Opracowanie projektów na podstawie warunków wydanych przez PWiK Sp. z o.o. na wniosek mieszkańca (Wykonawca przekaże wnioski mieszkańcom i następnie dostarczy wypełnione wnioski wraz z projektami do PWiK)
- e) Opracowanie projektu budowlanego przyłączy w 2 egz. w wersji papierowej ,w zakresie niezbędnym dla wykonawców robót zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwłaszcza z uwzględnieniem art. 29 pkt. 1,2,3, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w egz. 2 należy zamieścić oryginał oświadczenia woli.
- f) Uzgodnienie dokumentacji projektowej u Zamawiającego. Zamawiający uzgodni dokumentację projektową w terminie 10 dni roboczych.
- g) Uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów na działkach, po których przebiegać będzie trasa przyłączy.
- h) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

### § 2

1. Termin wykonania zamówienia:

- a) **60 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów określonego w Umowie Nr.....**
- b) pełnienie nadzoru autorskiego: w okresie realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do dnia

- wygaśnięcia gwarancji określonej w § 6 pkt. 1 Umowy. Nadzór inwestorski rozpocznie się z dniem protokolarnego wprowadzenia wykonawcy robót na budowę i zakończy protokołem końcowego odbioru robót.
2. Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w przypadku:
    - a) dokonania przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie których wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiające dotrzymanie terminu określonego w ust 1.
    - b) Zmiany zakresu rzeczowego niniejszej Umowy,
    - c) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia
    - d) Nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  3. Nowy termin wykonania opracowania strony określą w pisemnym aneksie do niniejszej umowy.

### § 3

1. Za opracowanie projektu budowlanego 1 przyłącza Wykonawcy ..... przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ..... **zł (netto)** (słownie: ..... ) + **23 % VAT** ..... **zł** ..... **zł (brutto)** (słownie: .....).
2. Szacunkowy koszt realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: ..... **zł (netto)** (słownie: ..... ) + **23 % VAT** ..... **zł** = ..... **zł (brutto)** (słownie: .....).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich przyłączy oraz przeniesienie praw autorskich – Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty bezwarunkowego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 umowy,
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

### § 4

1. Powstałe w wyniku realizacji umowy projekty są przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego na mocy umowy projektu z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
3. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności:
  - a. przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac projektowych na rzecz Zamawiającego,
  - b. korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niniejszej umowie.

### § 5

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
2. Zamawiający – po otrzymaniu uzgodnionych w PWiK Sp. z o.o. projektów przyłączy – przystąpi do czynności odbioru potwierdzonego protokołem przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 5 dni roboczych, co stanowi podstawę do rozliczenia należnego wynagrodzenia.

*Przebieg*

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy oraz zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin.
4. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

#### § 6

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od protokolarnego, bezwarunkowego odebrania przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia pod rygorem zastosowania kar umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad dokumentacji w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
5. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zastępcze w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.
7. W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody jak i utracone korzyści (m.in. wydatki i koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi lub egzekucyjnymi) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

#### § 7

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada osoby posiadające uprawnienia projektowe oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

#### § 8

Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie oddzielnego zamówienia.

#### § 9

1. Do obowiązków Wykonawcy poza ustalonymi w umowie należy:
  - a) wykonanie opracowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych,



- b) wyznaczenie trasy przyłączy i przedstawi w 2 egzemplarzu projektu oryginał podpisanego przez właściciela posesji oświadczenia woli, w 1 egzemplarzu projektu – kopia oświadczenia woli.
  - c) w toku uzgodnień niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni) udzielić wszystkich dodatkowych wyjaśnień oraz dokonać uzupełnień i poprawek dokumentacji, których zażąda Zamawiający,
  - d) załączenie wykazu opracowań wchodzących w zakres wykonanej dokumentacji projektowej jest kompletna dla zrealizowania celu jakiemu ma służyć,
  - e) wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,
  - f) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów, ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będących w posiadaniu Zamawiającego,
  - g) użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,
  - h) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,
  - i) uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie z udziałem podwykonawcy,
  - j) w toku realizacji robót będących przedmiotem dokumentacji:
    - wizytować budowę na wezwanie Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu
    - informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją,
    - niezwłocznie dokonać wyjaśnień, uzupełnień lub poprawek błędów dokumentacji (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia przesłania Wykonawcy wezwania).
4. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w przepisach, udostępnionych danych, czy dokumentach, a mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy winny być przez Wykonawcę konsultowane na bieżąco i akceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

## § 10

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
  - a) w razie opóźnienia w wykonaniu opracowania przedmiotu zamówienia powstałego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,
  - b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu poprawek i uzupełnień, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy pkt. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie uzupełnień i poprawek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłacenia.

## § 11



1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich niezwłocznie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
  - b) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego,
  - c) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania go do zaprzestania naruszeń.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odebrania dokumentacji lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
  - b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Treść § 10 ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

## § 12

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

**Wykonawcy:** .....

**Zamawiającego: ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Opracowała: Elżbieta Płaczek  
Dział Inwestycji*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dodatek nr 6 do SIWZ  
Wzór upoważnienia



(pieczęć adresowa firmy oferenta)

## UPOWAŻNIENIE

Nazwa:.....

Siedziba: .....

Adres: .....

Telefony: .....

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .....

*Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 5 zadań i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:***

.....  
.....

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań*

*Pi sm*