


Wołomin, dnia 16.09.2020

Dot.: przetargu na „Dostawę, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu na Oczyszczalni Ścieków KRYM” - DI/37/2020

Pytania

1. Prosimy o podanie długości wskazanej na rysunku czerwoną linią (rysunek załącznik).

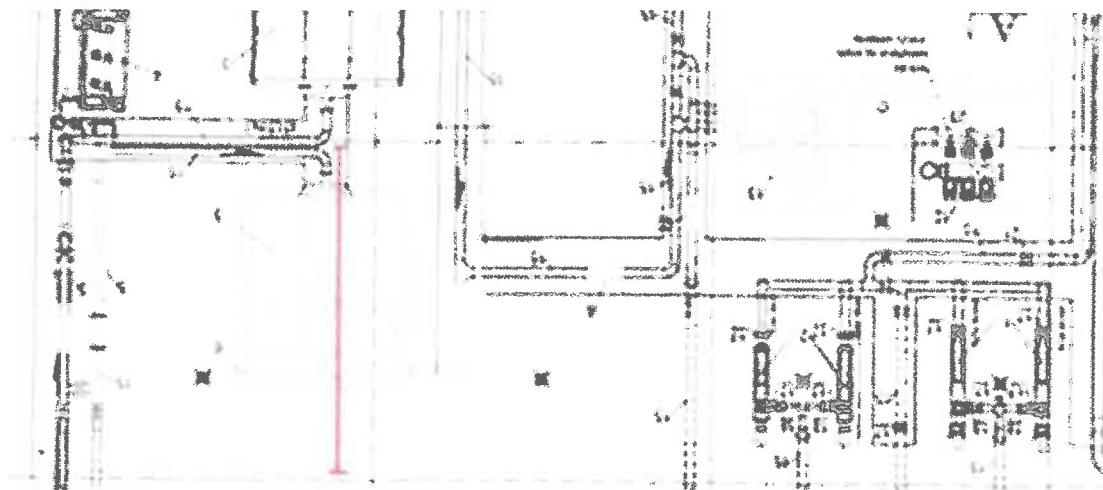

2. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór technologiczny odbędzie się na wydajności 45m³/h
3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zawartości suchej masy w osadzie do procesu zagęszczenia, którą Zamawiający gwarantuje podczas Rozruchu.

Odpowiedzi

Ad.1 Odległość wskazana na rysunku wynosi 5900 mm

Ad.2 Odbiór technologiczny będzie obejmował następujące parametry wydajnościowe:

- maksymalną przepustowość hydrauliczną wynoszącą 55 m³/h
- maksymalną wydajność masową – 380 kg_{s.m.}/h (przy gwarantowanym poziomie stopnia zagęszczenia 5,5% s.m.)

Ad.3 Urządzenie powinno mieć możliwość zagęszczenia osadu do poziomu 8% s.m. , ale przy podczas testu maksymalnej wydajności masowej 380 kg_{s.m.}/h stopień zagęszczenia nie może być niższy od 5,5% s.m.)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski