

Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor: PWIK Sp. z o.o. Włodomin

PROJEKTOWANE DŁUGOŚCI:		
ODC. 1 - 2:	ODC. 4 - 5:	ODC. 6 - 8:
Kanał główny:	Przewód tłoczny:	Kanał główny:
- PVC Ø200mm - L = 174,0 m	- PE Ø100mm - L = 489,0 m	- PVC Ø200mm - L = 424,0 m
Odogrzewanie do przyłączy:	Odogrzewanie do sieci:	Odogrzewanie do sieci:
- PVC Ø150mm - L = 69,5 m/10szt.	- PVC Ø200mm - L = 13,0 m	- PVC Ø200mm - L = 90,5 m/12szt.
ODC. 3 - 4:	Kanał główny:	Odogrzewanie do przyłączy:
Kanał główny:	- PVC Ø200mm - L = 392,0 m	- PVC Ø150mm - L = 101,5 m/15szt.
- PVC Ø200mm - L = 392,0 m	Odogrzewanie do sieci:	Przewód tłoczny:
Odogrzewanie do przyłączy:	- PVC Ø200mm - L = 474,0 m	- PE Ø110mm - L = 489,0 m
- PVC Ø150mm - L = 69,5 m/10szt.	Odogrzewanie do przyłączy:	ŁĄCZENIE: L = 2618,0 m
- PVC Ø150mm - L = 152,5 m/18szt.	- PVC Ø150mm - L = 101,5 m/15szt.	

LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁEK OBIĘTCHYCH PROJEKTEM
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- GRANICZNIKI Z OGRANICZENIAMI
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE
- PROJEKTOWANE PRZEPŁYNY RÓWNE
- PROJEKTOWANE PRZEPŁYNY RÓWNE
- PROJEKTOWANE PRZEPŁYNY RÓWNE


PROJEKTOWANE OZNACZENIA:

- S1 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 43 szt.
- S2 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S3 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S4 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S5 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S6 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S7 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S8 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S9 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S10 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S11 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S12 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S13 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S14 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S15 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S16 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S17 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S18 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S19 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S20 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S21 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S22 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S23 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S24 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S25 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S26 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S27 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S28 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S29 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S30 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S31 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S32 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S33 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S34 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S35 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S36 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S37 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S38 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S39 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S40 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S41 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S42 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S43 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S44 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S45 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S46 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S47 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S48 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S49 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S50 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S51 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S52 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S53 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S54 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S55 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S56 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S57 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S58 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S59 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S60 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S61 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S62 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S63 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S64 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S65 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S66 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S67 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S68 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S69 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S70 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S71 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S72 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S73 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S74 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S75 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S76 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S77 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S78 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S79 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S80 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S81 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S82 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S83 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S84 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S85 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S86 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S87 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S88 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S89 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S90 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S91 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S92 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S93 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S94 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S95 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S96 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S97 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S98 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S99 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.
- S100 - proj. studnie rewizyjne z kłęgów bet. Ø1200 mm - 13 szt.

SKALA 1:500

NAZWA OPRACOWANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAFICZNY WYKAZ OGRANICZENIAMI, TŁOŻENIE, PRZEPOMIOWANIE, SCHEMAT WRAZ Z KLASĄ ENERGETYCZNOŚCI I SZATA STEROWNICZĄ W ULICY MINSKIEJ I MACEJA WICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁDAN W GMINIE WŁODOMIN
ADRES BUDOWY	Działki nr ew. 248, 291, 315/2, 339/1, 347/8, 347/10, 348/1, 269/4 w obrębie ewid. Majdan w jedn. ewid. gminy Włodomin, pow. włodzimski woj. mazowieckie
INWESTOR	PWIK Sp. z o.o. ul. Graniczna 1; 05-200 Włodomin
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA ZASADNICZA
PROJEKTANT	Inst. Hanna Szuścicka upr. bud. nr 57905/ce
KOPIS	PROJEKTANT Inst. Hanna Szuścicka ul. H. Szuścicka 1 05-200 Włodomin
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Majdan upr. bud. nr 1296
KOPIS	mgr inż. Magdalena Majdan upr. bud. nr 1296
SKALA	1:500
WYKONANO	5 p/z

- UWAGI:**
- W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym uzbrojeniem wykonywać prace ręczne.
 - W miejscach niemożliwego zblizenia proj. kan. sanit. do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściwych służb z jego właściwym zabezpieczeniem.
 - Istniejące kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach zblizenia i skrzyżowań z proj. kan. sanit. należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi (długość min. 3,0m).
 - W miejscach zblizenia proj. kan. sanit. do słupów prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów.
 - W trakcie wykonywania robót w razie ujawnienia przetrzynu, który posiada cechy zabylu, należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków oraz przetrwać wszelkie prace do czasu wydania zarządzenia WKZ uszczelnienia korzeni.
 - Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszczelniania korzeni.
 - Na odcinkach proj. kanalizacji sanitarniej 5-6, 6-7, 6-8, 4-1 wysypując obszar szczególnego zagrożenia z gwałtownością prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

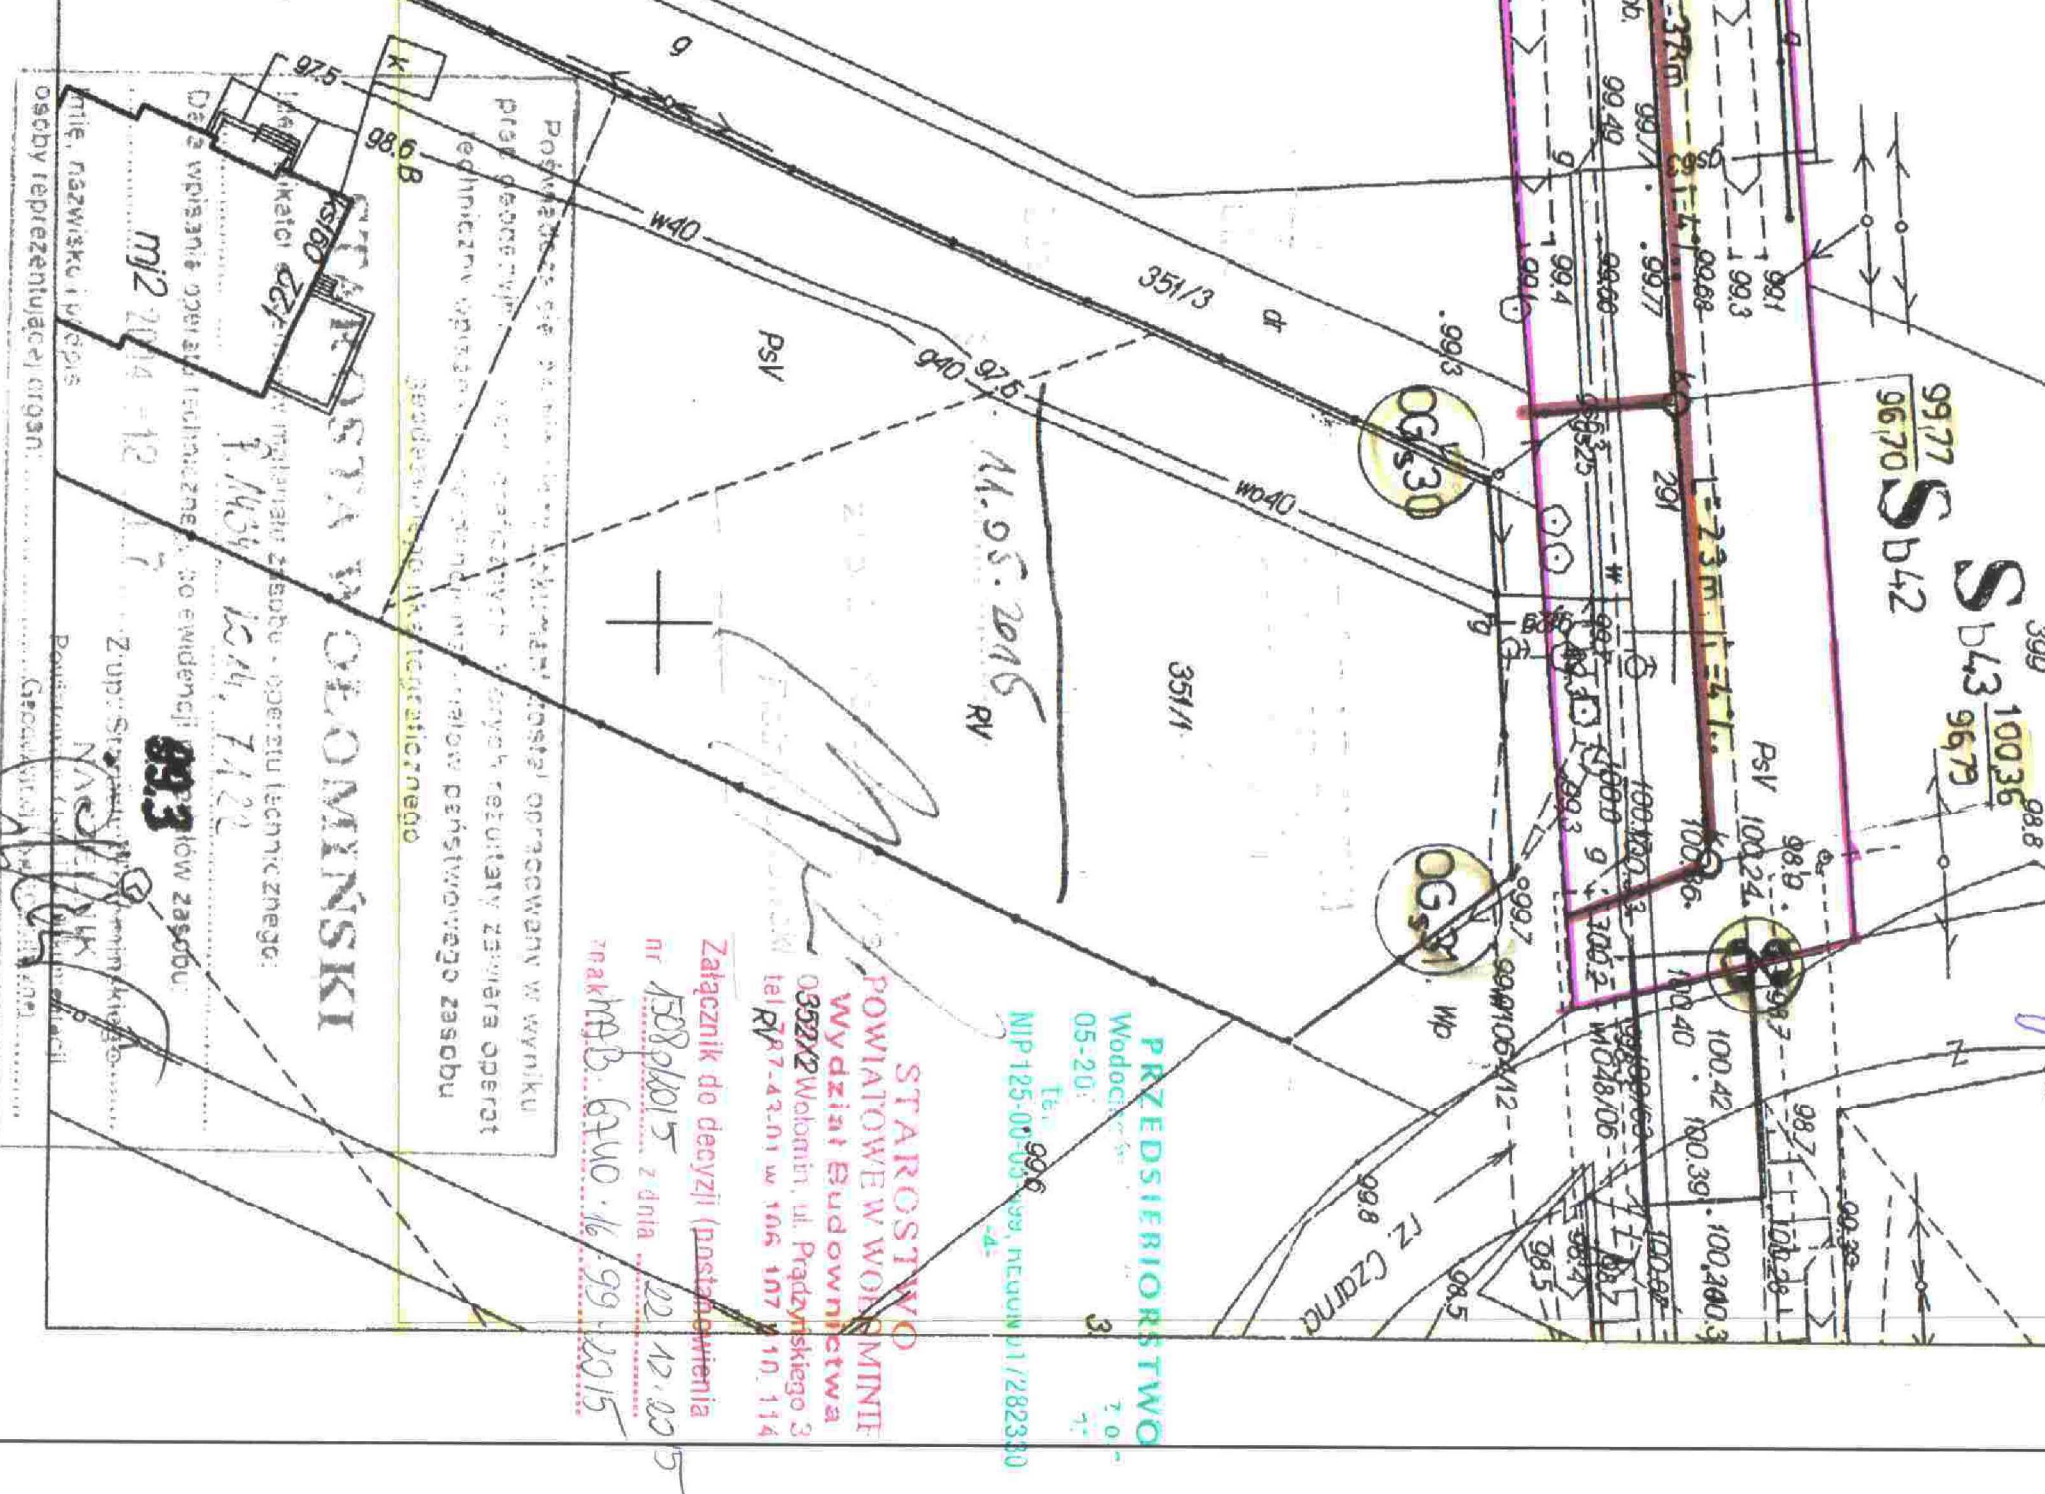



III . OŚWIADCZENIA

POWIATOWE WOLONTARIAT
Wydział Budownictwa
05-200 Wolomin, ul. Paderewskiego 103
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 114

L.dz.DT/2511/12/2013
Nr.wn. 740/Ks/2013

Wołomin, dnia 06.12.2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków sanitarnych i przewodem tłocznym w ul. Raławickiej na odcinku od wysokości dz. ew. nr 249/2 do wysokości dz. ew. nr 351/9 w Majdanie.

**Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Raławickiej na odcinku od wysokości dz. ew. nr 249/2 do wysokości dz. ew. nr 351/9 w Majdanie:

a) Przepompownie

- W ul. Raławickiej w rejonie dz. ew. nr 281/13 należy wybudować przepompownię ścieków sanitarnych o następujących parametrach: średnica $\varnothing 1,5$ m, wydajność $Q=5,0$ l/s;

b) Przewody tłoczne

- Od w/w projektowanej przepompowni należy wybudować przewód tłoczny $\varnothing 90$ PE $L_{ca}=460,0$ m i włączyć poprzez wybudowanie studni rozprężnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ PVC w ul. Raławickiej na wysokości dz. ew. nr 267/1. Na przewodzie tłocznym zaprojektować studnie czyszczakowe $\varnothing 1,0$ m oraz studnię pomiarową z przepływomierzem elektromagnetycznym;

c) Przewody grawitacyjne

- W ul. Raławickiej należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ PVC, $L_{ca}=420,0$ m, $i_{min}=4\text{‰}$ na odcinku od projektowanej studni $\varnothing 1,2$ m na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ PVC w ul. Raławickiej na wysokości dz. ew. nr 249/2 do wysokości dz. ew. nr 267/1 i zakończyć studnią $\varnothing 1,2$ m;
- W ul. Raławickiej należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ PVC, $L_{ca}=455,0$ m, $i_{min}=4\text{‰}$ na odcinku od wysokości dz. ew. nr 269/3 do projektowanej przepompowni ścieków w rejonie dz. ew. nr 281/13;
- W ul. Raławickiej należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ PVC, $L_{ca}=410,0$ m, $i_{min}=4\text{‰}$ na odcinku od wysokości dz. ew. nr 351/9 do projektowanej przepompowni ścieków w rejonie dz. ew. nr 281/13;
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji zabudowanych przewodem $\varnothing 160$ PVC oraz w drogi dojazdowe przewodem $\varnothing 200$ PVC i po wykonaniu zaślepić. Włączenie odgałęzień $\varnothing 160$ PVC w projektowany kanał dla głębokości do 3,0 m poprzez trójniki i studnie. Włączenie odgałęzień $\varnothing 160$ PVC w projektowany kanał dla głębokości powyżej 3,0 m oraz odgałęzień $\varnothing 200$ PVC w drogi dojazdowe poprzez studnie. Głębokość odgałęzień na granicach nieruchomości zabudowanych powinna wynosić około 1,8 m.

- Na projektowanych przewodach grawitacyjnych, przed włączeniem do przepompowni ścieków zaprojektować zasuwę nożową Ø200 odcinającą dopływ ścieków.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody Ø90 PE-100, Ø200 PVC klasy S, studnie Ø1200 bet, Ø425 PVC. Minimalne zagłębienie sieci na końcówkach, powinno wynosić nie mniej niż 2,0 m.

W związku z powyższym należy:

- Uzgodnić w Powiatowym Wydziale Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8 trasę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przepompownią ścieków i odgałęzieniami kanalizacyjnymi.
- Opracować projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Uzgodnić wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia z odpowiednimi organami.
- Zlecić uprawnionemu wykonawcy aby przed przystąpieniem do robót pobrał dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.

Uwaga:

- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Sporządził: Michał Sawicki, Piotr Dębski Dział Techniczny

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Paweł Solis

POWIATOWE BUREAU W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
ul. Graniczna 1
08-200 Wołomin
tel. 78 78 11 14

L.dz.DT/2512 /12/2013
Nr.wn. 789/Ks/2013

Wołomin, dnia 06.12.2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mińskiej na odcinku od wysokości dz. ew. nr 236/2 do wysokości dz. ew. nr 256 w Majdanie.

**Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mińskiej na odcinku od wysokości dz. ew. nr 236/2 do wysokości dz. ew. nr 256 w Majdanie:

- W ul. Mińskiej należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca}=210,0$ m, $i_{min}=4‰$ na odcinku od projektowanej studni Ø1,2 m na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Mińskiej na wysokości dz. ew. nr 236/2 do wysokości dz. ew. nr 256 i zakończyć studnią Ø1,2 m;
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować odgałęzienia do granic posesji zabudowanych przewodem Ø160 PVC oraz w drogi dojazdowe przewodem Ø200 PVC i po wykonaniu zaślepić. Włączenie odgałęzień Ø160 PVC w projektowany kanał dla głębokości do 3,0 m poprzez trójniki i studnie. Włączenie odgałęzień Ø160 PVC w projektowany kanał dla głębokości powyżej 3,0 m oraz odgałęzień Ø200 PVC w drogi dojazdowe poprzez studnie. Głębokość odgałęzień na granicach nieruchomości zabudowanych powinna wynosić około 1,8 m.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody Ø200 PVC klasy S, studnie Ø1200 bet., Ø425 PVC. Minimalne zagłębienie sieci na końcówce, powinno wynosić nie mniej niż 2,0 m.

W związku z powyższym należy:

- Uzgodnić w Powiatowym Wydziale Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8 trasę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odgałęzieniami kanalizacyjnymi.
- Opracować projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Uzgodnić wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia z odpowiednimi organami.
- Zlecić uprawnionemu wykonawcy aby przed przystąpieniem do robót pobrał dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.

Uwaga:

- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Sporządził: Michał Sawicki, Piotr Dębski Dział Techniczny

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis

MZDiZ.7230.374.32015.JS

Wołomin, dnia 07 maja 2015r.

DECYZJA Nr 140/L/2015

Działając na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **27.03.2015r. złożonego przez Panią Hannę Szustecką z firmy Usługi Projektowe Pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ul. Raclawickiej w Majdanie w gminie Wołomin sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości, tłocznej oraz przepompowni ścieków, szafki sterowniczej, kabli sterowniczych przepompowni oraz rury wentylacyjnej**

z e z w a ł a m:

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Wołominie na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości, tłocznej oraz przepompowni ścieków, szafki sterowniczej, kabli sterowniczych przepompowni oraz rury wentylacyjnej w pasie drogowym ul. Raclawickiej /droga nr 431910W/ dz. nr ew. 291, 269/4, 339/1, 348/1, 347/8, 315/2, 347/10 obr. Majdan w gminie Wołomin.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK sp. z o.o. w dniu 06.12.2013r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Raclawickiej w Majdanie w gminie Wołomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadniania decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy będącego jedyną stroną w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystąpieniem do wykonania prac inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania odpowiednich zgłoszeń
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego
3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej
4. Uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
5. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza
6. Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt jego ponosi:
 - Zarządca drogi gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zachowując dotychczasowe właściwości użytkowe urządzenia i parametry techniczne
 - Właściciel urządzenia gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi z


jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.


Otrzymują:

1. PWiK Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
2. Miejski Zakład Dróg i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin
a/a



z up. Burmistrza
DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie
Henryk Oleszczuk

Decyzja Nr 140/L/2015 z dnia 07.05.2015r.

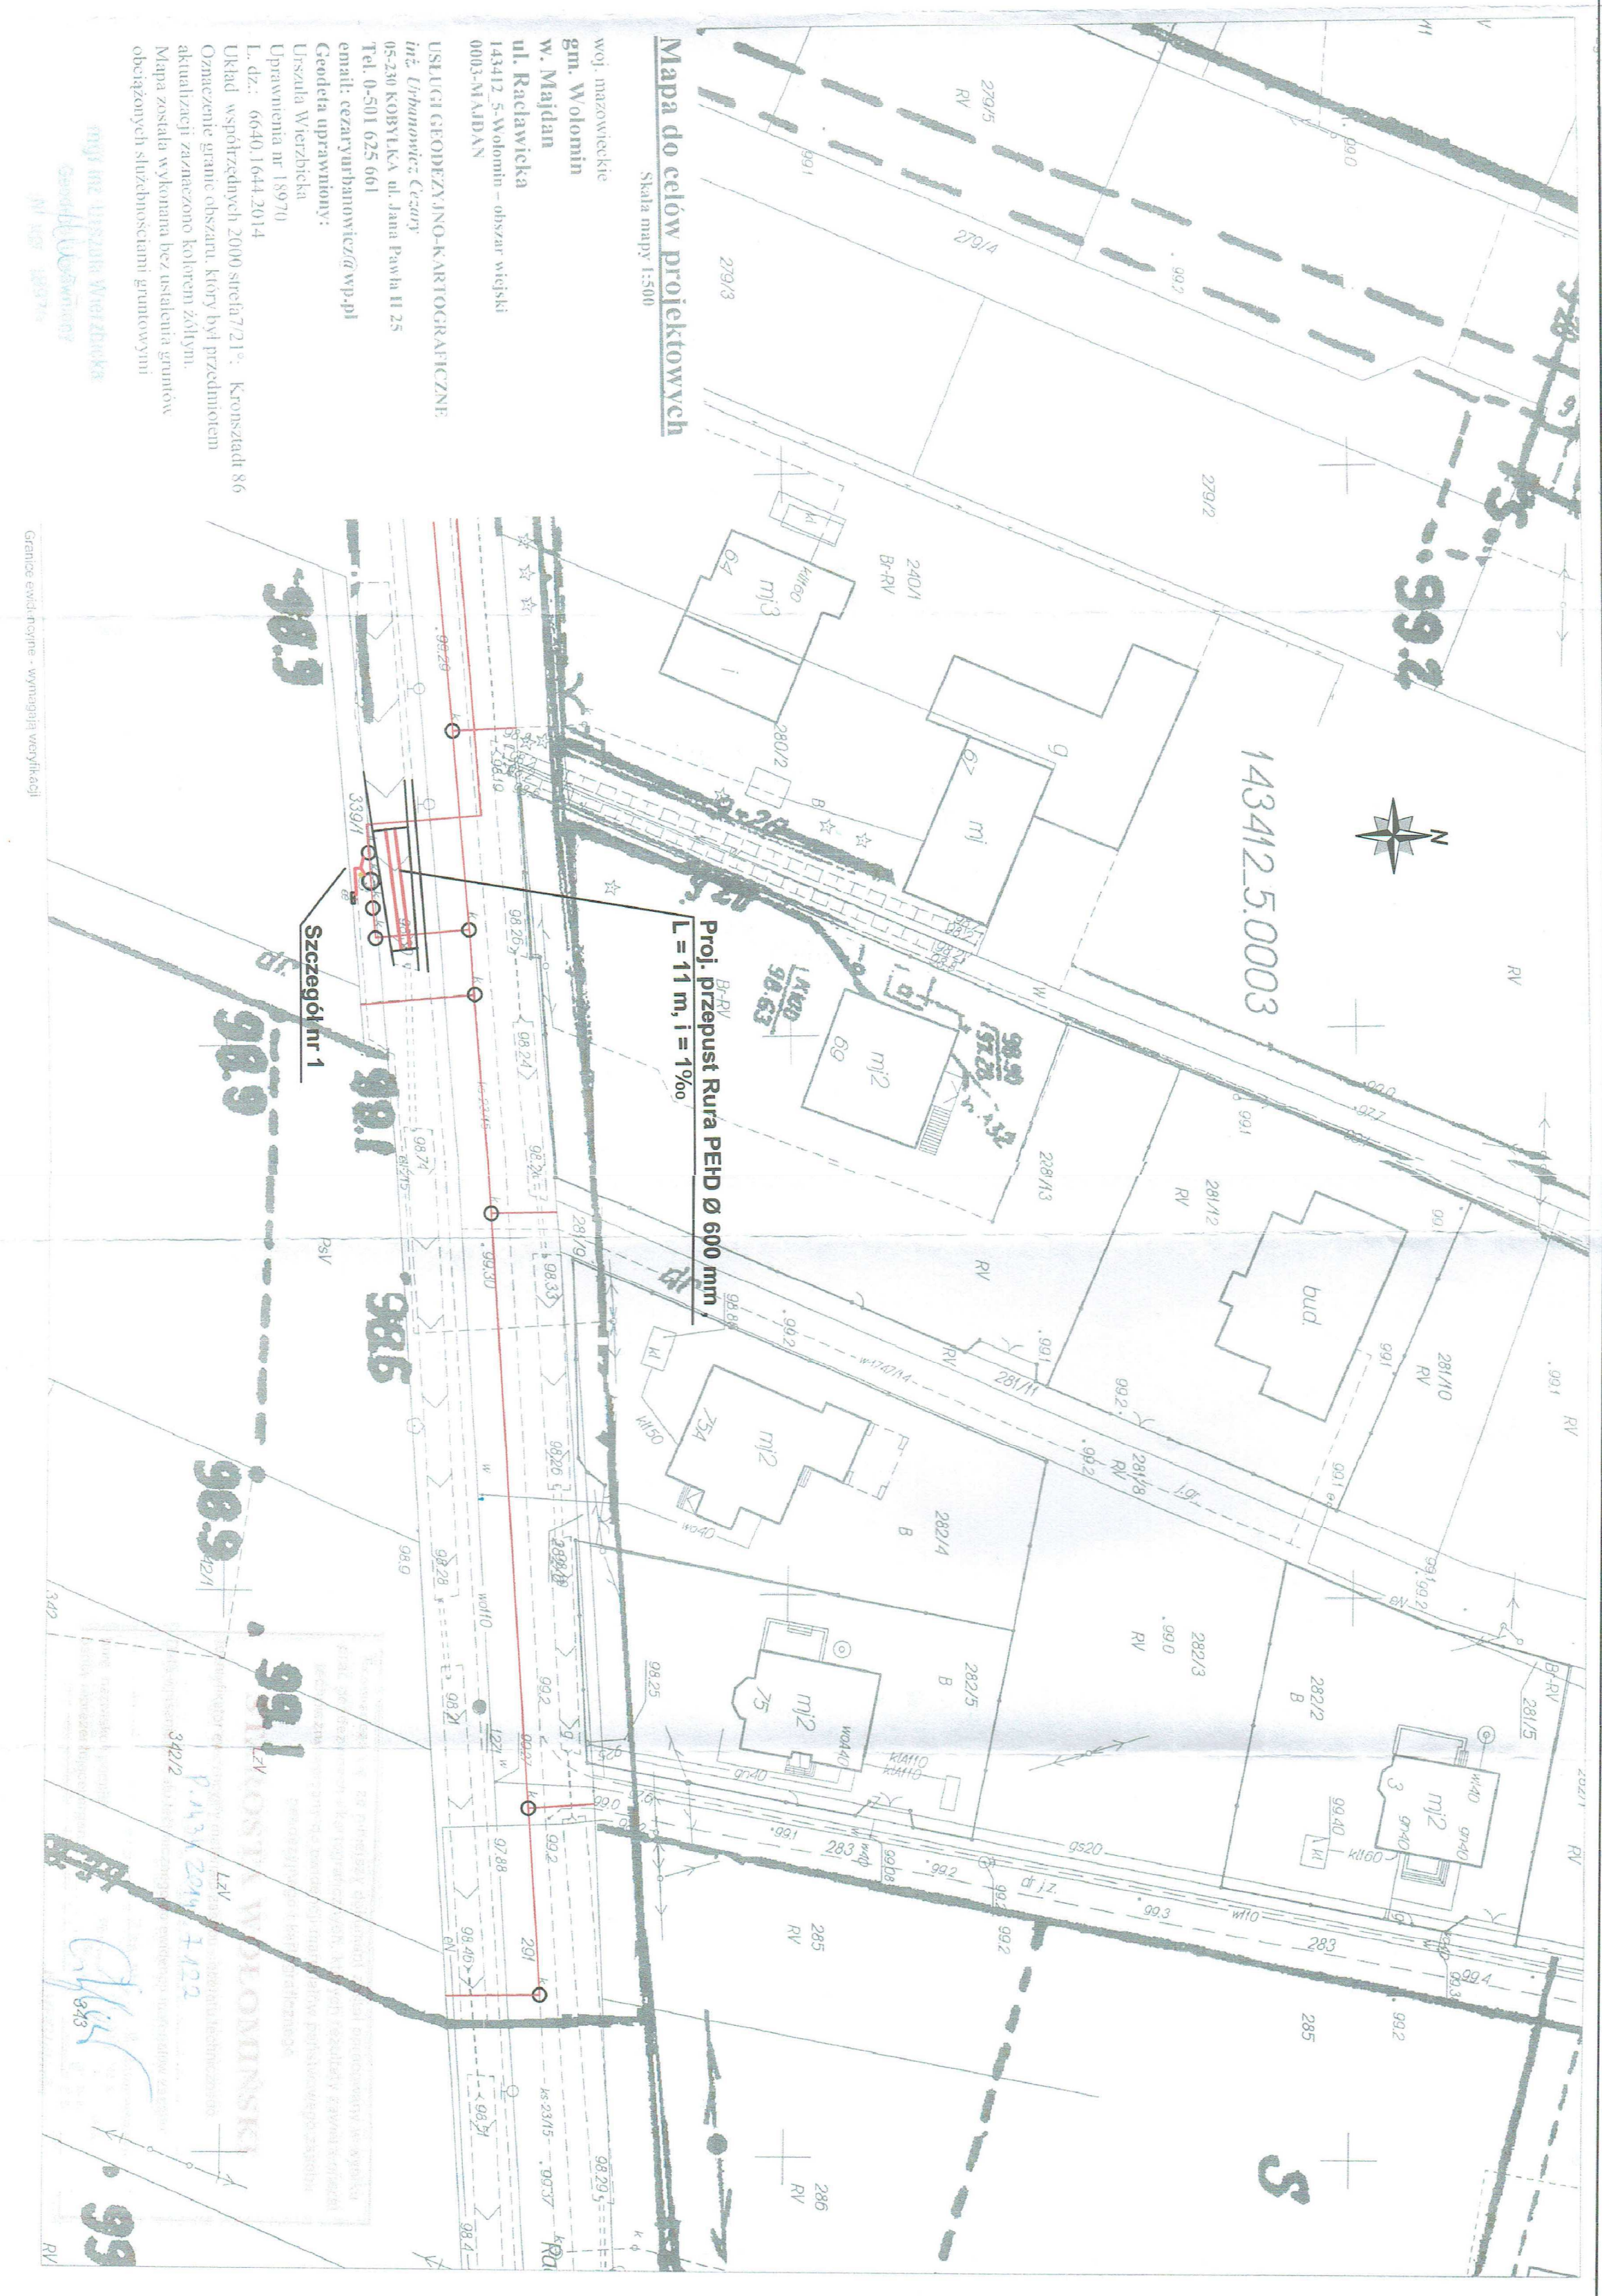

Mapa do celów projektowych
Skala mapy 1:500

woj. mazowieckie
gm. Wołomin
w. Małdan
ul. Racławicka
143412-5-Wolomin – obszar wiejski
0003-MADAN


USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
mgr Urbanowicz Cezary
05-230 KOBYLKA ul. Jana Pawła II 25
Tel. 0-501 625 661
email: cezaryurbanowicz@wp.pl

Geodeta uprawniony:
Urządka Wierzbicka
Uprawnienia nr 18970
L. dz.: 6640.1644.2014

Układ współrzędnych 2000 sfera 721°, kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji zaznaczono kolorem zielonym.
Mapa została wykonana bez ustaleń gruntów
obciążonych służbosciami gruntowymi

mgr inż. Urszula Wierzbicka
Geodeta Uprawniony
M 18970 16370

Granice ewid. rolnicze - wyznaczone weryfikacją

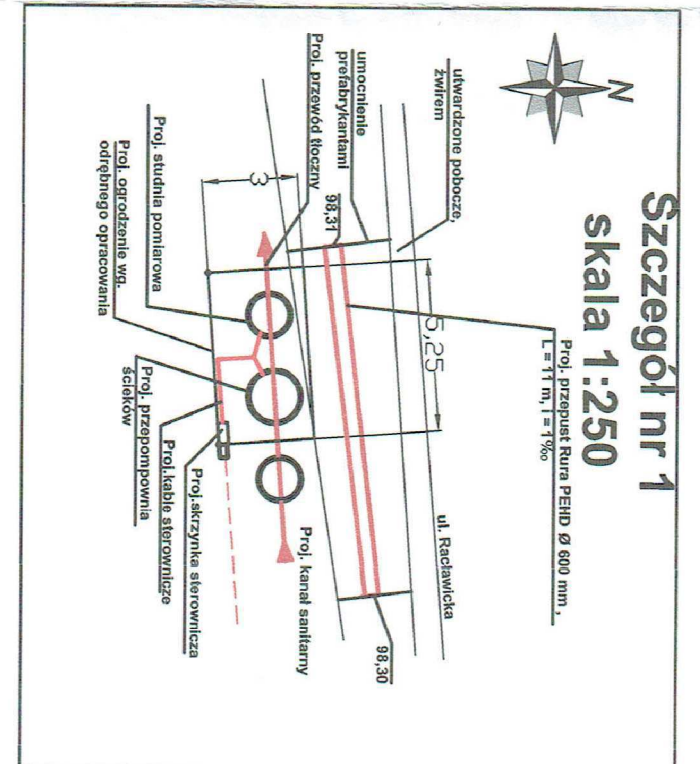

ST. AROSTWO
PROJEKTOWANIE
ul. Racławicka 1, 05-230 KOBYLKA
tel. 0-501 625 661
bez uwag z dnia 14.04.2014 r.
z up. Burmistrz
Piotr Kyska

Wołomin, dnia 9.04.2015 r.

WID.7130.1.96.2015.MŚ

DECYZJA 243/2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a także § 1 Uchwały Nr V-1/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2015 r. złożonego przez: Panią Hannę Szutecką działającą w imieniu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1 (pełnomocnictwo w aktach sprawy)

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Mińskiej w m. Majdan gmina Wołomin urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

z e z w a ł a m

1. Wnioskodawcy (PWiK sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin) na lokalizację urządzenia tzn. sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogi powiatowej tj. ul. Mińskiej w m. Majdan do działki o nr ewidencyjnym 248 obr. 0003 w m. Majdan gmina Wołomin.

2. Ustala się następujące warunki lokalizacji:

a) przebieg ww. urządzeń w pasie drogowym, drogi powiatowej tj. ul. Mińskiej w m. Majdan, winien być zgodny z Protokołem z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Znak Sprawy: PODK.6630.23.2015 z dnia 14.01.2015r.,

b) w przypadku wystąpienia kolizji uzgodnionego niniejszą decyzją urządzenia z prowadzonymi przez zarządcę drogi robotami, właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego przebudowy na koszt własny i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,

c) lokalizacja ww. urządzenia winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych załączoną do akt sprawy i dokumentacją techniczną.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

- c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia;
- d) utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.
- 2) jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt tego ponosi:

- a) zarządca drogi, gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zachowując dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzenia;
- b) właściciel urządzenia, gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu.

Inwestor, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez zarządcę drogi projektu organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego. **W przypadku prac w nawierzchni bitumicznej zarządca drogi wymaga również sporządzenia i uzgodnienia przez wykonawcę projektu odtworzenia nawierzchni.**

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi (zarządcy drogi) z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

Wydana decyzja stanowi dokument uprawniający Inwestora do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ww. nieruchomością (ami) na cele budowlane w procesie ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku wykonywania sieci metodą wykopu otwartego należy od studni SB1 do SB3 odtworzyć nawierzchnię jezdni do połowy szerokość w standardzie nawierzchni KR3. Od studni Sproj. do studni SB1 należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości jezdni. W pasie jezdni, w którym nie przebiega sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej roboty należy wykonać metodą bez naruszenia konstrukcji drogi.

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Ogólne zasady prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania nawierzchni są dostępne w Internecie na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wołomińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. PWiK sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
Pełnomocnik:
Pani Hanna Szutecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew
2. a/a



Z up. Zarządu
Powiatu Wołomińskiego
Rafał Urbaniak

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej – tabela część III poz. 44 pkt 2 ppkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628).